

FIND JERES VEJ
PÅ 3 TIMER

DE NYE REGLER - HVAD NU?

VELKOMMEN TIL KURSUS I NYE REGLER – VERSION 2

Nye regler jan –2021

LIDT OM MIG



Peter Kjær

Bor i Herning

Elektriker

Vild med gymnastik


Tidligere efterskolelærer

El-installatør


Tilsynsførende for
Sikkerhedsstyrelsen

Indehaver af Elsikkerhed.dk ApS

PROGRAM

- Velkommen
- Kort gennemgang af opbygning og forskellen mellem standarden 60364 og 1082(hvad er krav og hvad er frivilligt)
- Nye begreber, Fejlbeskyttelse og grundbeskyttelse, RCD, AFD, SPD, RCBO og så videre.
- Opdeling af grupper og RCD
- Beskyttende potentialudligning
- Nye begreber for fejlstrømsafbryder, RCD typer
- **Pause** 
- Lækstrømme
- Dimensionering og de nye regler efter fjernelse af tabel 701A(70 % reglen, 3 standardtværsnit, og samlet fremføring)
- Spændingsfald og mindste kortslutningsstrøm
- Udvidelser og ændring af eksisterende installationer
- Gode tommelfingerregler for boliger
- Placering af tavler
- Schuko og pinjord-stikkontakter
- Udvendige installationer og beskyttelse af materiel for "ydre påvirkninger"
- Gamle danske særregler der fortsætter
- **Tak for i dag**

Stærkstrøms
reglementet af
1938

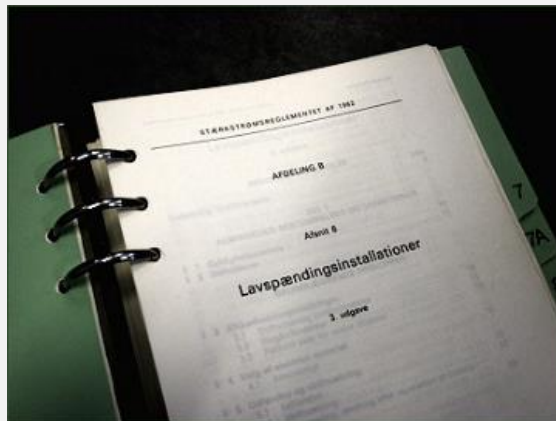

Elektriske
installationer
1993



DANSK LOV HIERARKI(EL)

Elsikkerheds-
loven



Bekendtgørelse
Danske særregler Bek. 1082



Standarden EN60364(SIK)



Vejledninger

Sik.dk - Ds.dk(elektroteknik) - Tekniq app - Elsikkerhed.dk



OVERBLIK – NY STRUKTUR

Standarder - HD 60364-serien



Love og bekendtgørelser




Øvrige standarder


Drift af elektriske anlæg
(L-AUS)

ATEX

TAVLER

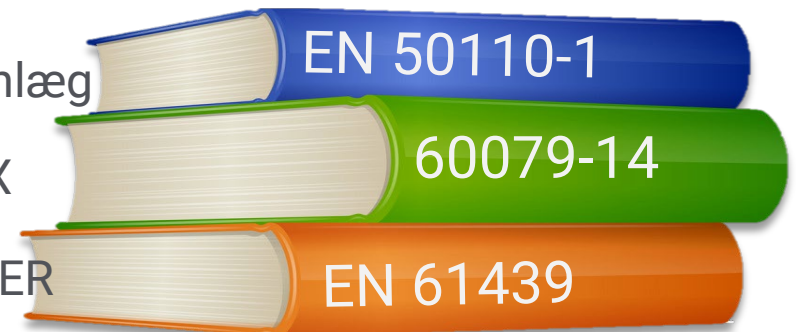

BIND 1

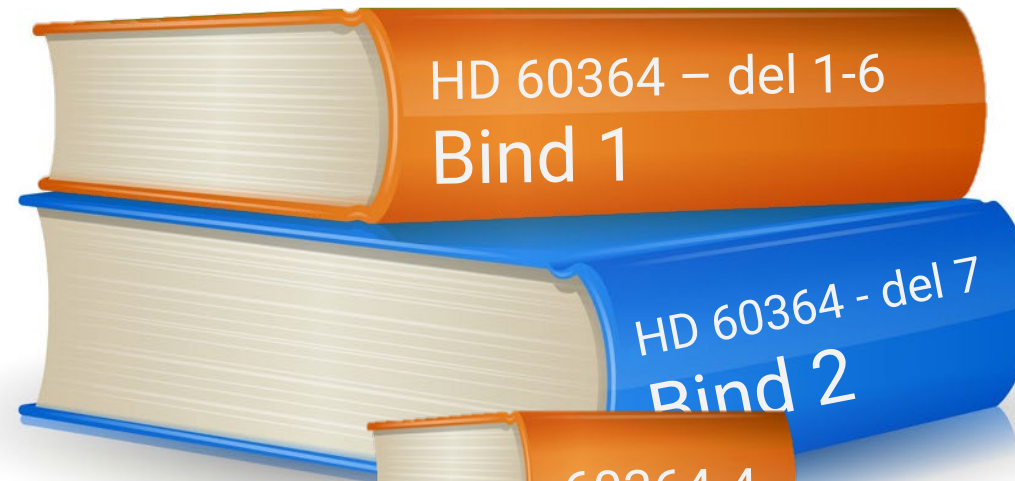

Grundlæggende principper



Beskyttelse mod elektrisk stød



Termer og definitioner



Valg og installation af elektrisk materiel



Generelle egenskaber



Verifikation

BIND 2 – SÆRLIGE OMRÅDER

- 
- | | | | |
|-------|-----------------------------------|-------|--|
| 7-701 | - Områder med bad eller bruser | 7-711 | - Udstillinger, shows og stande |
| 7-702 | - Svømmebassiner eller springvand | 7-712 | - Solcellesystemer |
| 7-703 | - Rum og kabiner med saunaovne | 7-713 | - Møbler |
| 7-704 | - Bygge- og nedrivningspladser | 7-714 | - Udvendig belysning |
| 7-705 | - Landbrug og gartneri | 7-715 | - Lysinstallationer for ekstralav spænding |
| 7-706 | - Snævre ledende rum | 7-717 | - Mobile eller transportable enheder |
| 7-708 | - Campingpladser o.lign. | 7-718 | - Fællesfaciliteter og arbejdspladser |
| 7-709 | - Lystbådehavne o.lign. | 7-721 | - Campingvogne og autocampere |
| 7-710 | - Medicinske områder | 7-722 | - Forsyning af elektriske køretøjer |
| | | 7-729 | - Adgangsveje til drift eller vedligeholdelse |
| | | 7-730 | - Landtilslutning af fartøjer i indre farvande |
| | | 7-740 | - Forlystelser, markedspladser og cirkus |
| | | 7-753 | - Varmekabler og integrerede varmesystemer |

HVAD KOSTER DET?

- Er nu tilgængelig i seneste danske version hos Dansk Standard
- Pris:

DS-HÅNDBOG 183:2020
Standardsamling til installationsbekendtgørelsen - DS/HD 60364-serien (2 bind)

Papir

Sprog Dansk	▼	Pris kr. 995,00	Læg i kurv
----------------	---	--------------------	------------

PDF

Sprog Dansk	▼	Antal Enheder Enkeltbrugerlicens	▼	Pris kr. 895,00	Læg i kurv
----------------	---	-------------------------------------	---	--------------------	------------



HVAD KOSTER DET?

- Er nu tilgængelig i seneste danske version hos Dansk Standard
 - Pris årligt for Standard Distribute:
 - 1-10 medarbejdere = 3700,- kr
 - 11-50 medarbejdere = 4500,- kr
 - 51-100 medarbejdere = 7500,- kr
 - 101 - = 9500,- kr
 - Skoler = 4500,- kr
- + moms

STANDARDISERINGSUDVALGET S-564 (NATIONALKOMITÉEN)

- **Elektriske installationer og beskyttelse mod elektrisk stød**
- ABB, Rambøll, Erhvervsakademi midt vest, Tekniq, Fournais A/S, Schneider Electric, Dansk Energi, NKT Cables, **Elsikkerhed.dk**, UL-Demko, Dansk El-Forbund, Abrahamsen – Ledelsessystemer, Aarhus Maskinmesterskole, Søværnets Teknikkursus, DESITEK A/S, Siemens A/S, Maskinmesterskolen København samt Dansk Standard er repræsenteret
- Der afholdes 4-6 S-564-udvalgsmøder hele året



FARVEL TIL SB AFSNIT. 6

Alene de særkrav, som har betydning for sikkerhedsniveauet, er med i den **NY** bekendtgørelse der nu kun er på **14 sider**.






De Danske
Særregler

INSTALLATIONS- BEKENDTGØRELSEN

BEK 1082: Bekendtgørelse om sikkerhed
for udførelse og drift af elektriske installationer

20. januar 2020
www.ELsikkerhed.dk

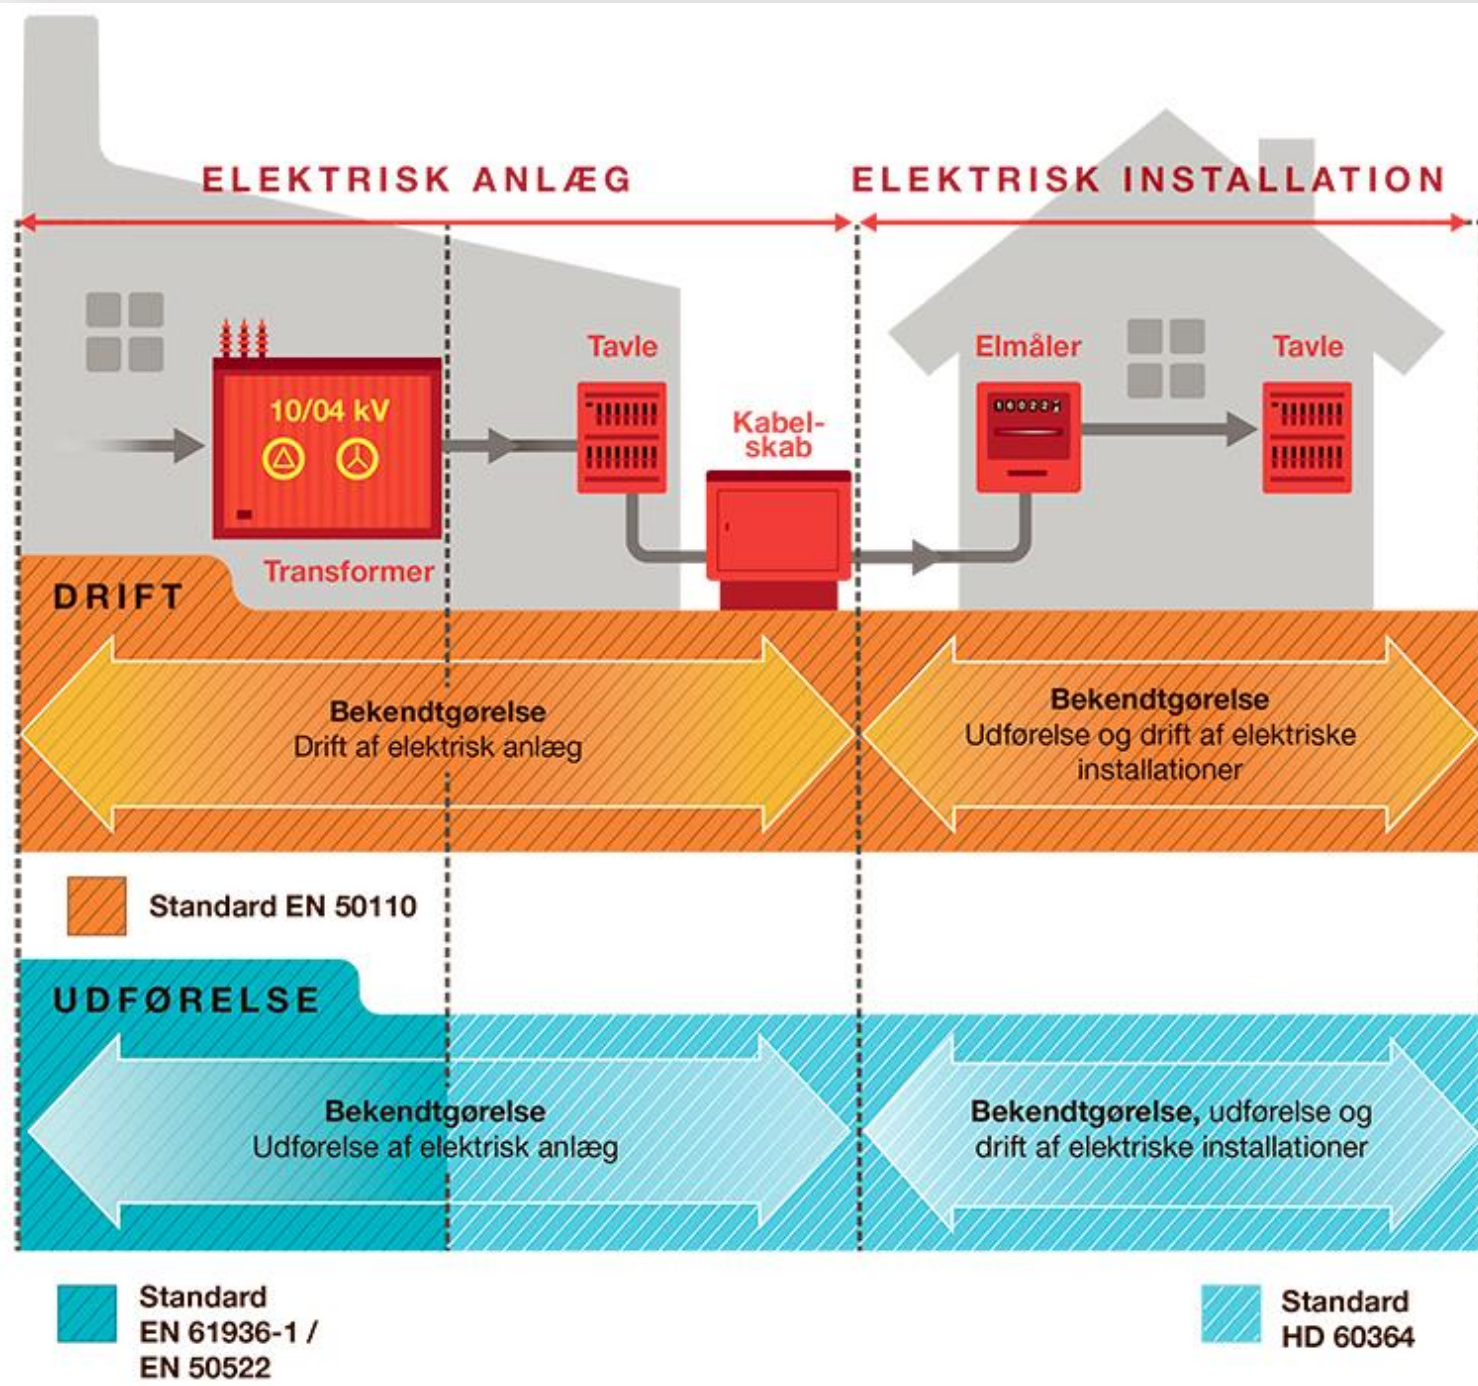

NYE BETEGNELSER

- Beskyttelse mod direkte berøring(BDB) → **Grundbeskyttelse**
- Beskyttelse mod indirekte berøring(BIB) → **Fejlbeskyttelse**
- HFI/HPFI (Fejlstrømsafbryder) → **RCD**
- Lysgrupper → **Grupper**





FÅ STYR PÅ DE NYE BETEGNELSER

RCD(type AC/A/B/F)	-	Fejlstrømsafbryder
RCBO	-	Kombiafbryder
AFD	-	Gnistdetektor
SPD	-	Transientbeskyttelse
MCB	-	Minikredsbyder
APR(super immune) LED	-	“inrush fejlstrømme” LED

FÅ STYR PÅ DE NYE BETEGNELSER...

Installation

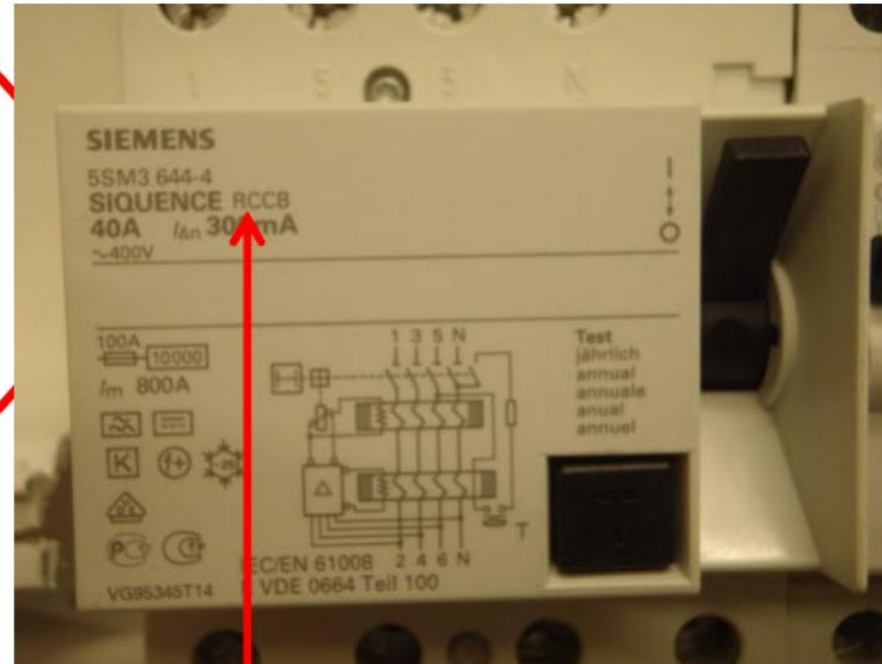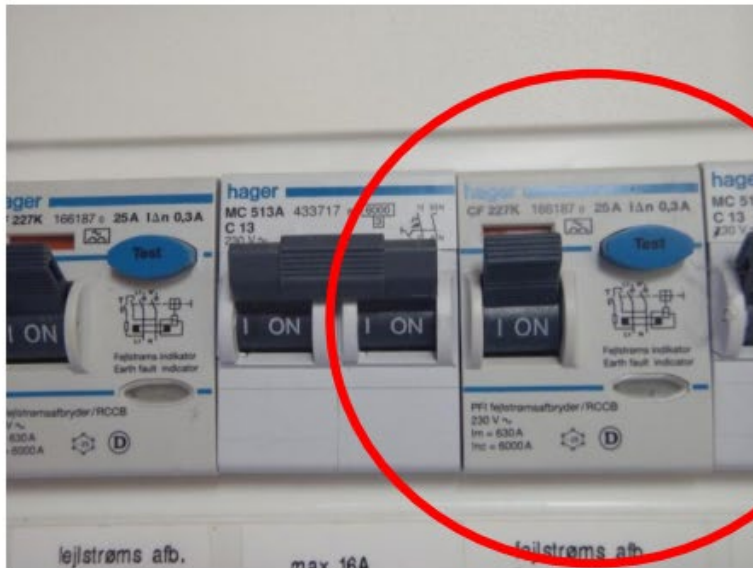

Her er der valgt en fejlstrømsafbryder type B.

RCCB type B



PLACERING OG ANTAL

531.3.5.3.1 Placering af RCD'er (fejlstrømsafbrydere)

RCD'er (fejlstrømsafbrydere) skal installeres ved forsyningspunktet i den del af installationen, der skal beskyttes. Kravene til uønsket udkobling i overensstemmelse med 531.3.2 skal også tages i betragtning.

531.3.2 Uønsket udkobling

RCD'er (fejlstrømsafbrydere) skal vælges og installeres med henblik på at begrænse risikoen for uønsket udkobling. Følgende skal overvejes:

- Underopdeling af strømkredse med individuelt tilknyttede RCD'er (fejlstrømsafbrydere). RCD'er skal vælges, og de elektriske strømkredse skal underopdeles således, at jordlækstrømme, der vil kunne forekomme ved normal drift af den tilsluttede belastning, ikke vil forårsage uønsket udkobling af RCD'en. Se også pkt. 314 i HD 60364-1.

For at undgå uønsket udkobling på grund af beskyttelseslederstrømme og/eller jordlækstrømme må akkumuleringen af sådanne strømme downstream fra RCD'en (fejlstrømsafbryderen) ikke være større end 0,3 gange den nominelle mærkeudløsestrøm.



AUTOMATISK AFBRYDELSE

- F-ATI (ABB)
Auto test..!



AFDD BESKYTTELSE - GNISTRELÆ

532.6 AFDD (udstyr til detektering af lysbuefejl)

Hvor det er specificeret, skal der installeres AFDD:

- ved forsyningspunktet i de grupper, der skal beskyttes, og
- i enfasede eller tofasede a.c.-kredse, der ikke overstiger 240V.



75/70% REGLER




75/70% REGLEN

1b. DTU-FORSØG OM KABELLEVETIDER

- Forsøg er baseret på en opstilling med kabel- og gitterbakke
 - Kabler er oplagt som faste og løse bundter
 - Måling i flere typer af kabelbundter
 - Måling på leder og på yderkappe



RAMBOLL

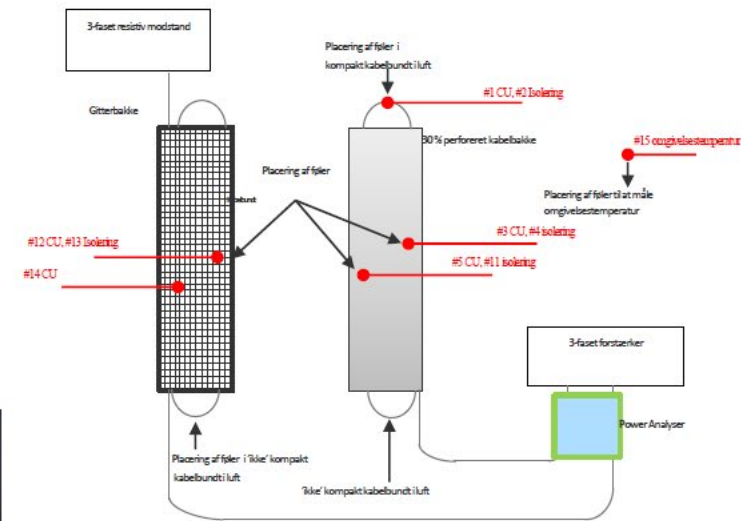

ÆNDRINGER AF EKSISTERENDE INSTALLATIONER

- Konkrete løsninger til brug af de nye regler i praksis.



ÆNDRINGER AF EKSISTERENDE INSTALLATIONER

75% reglen er udgået, hvad gør jeg nu?
Er der en overgangsordning?

Der er en frist til at gøre en installation færdig, hvis den er projekteret inden 1. januar 2020

I så fald er der **tre års** frist til at få installation gjort færdig efter de regler, som den er projekteret efter.



ÆNDRINGER OG UDVIDELSER


Ny overgangsregel(70% regel) (ny SNC i HD 60364-serien)

Følgende skal overholdes:

- *En enkelt strømkreds*
- *Max 70% belastet*
- *Maximalt 3 timer ad gangen*
- *Op til 16A dimensioneringsstrøm(sikring)*
- *Ledertværsnit max. 4mm²*

Hvor ofte må jeg så det...?☺

Og hvad gør jeg hvis føringsvejen ser sådan ud?

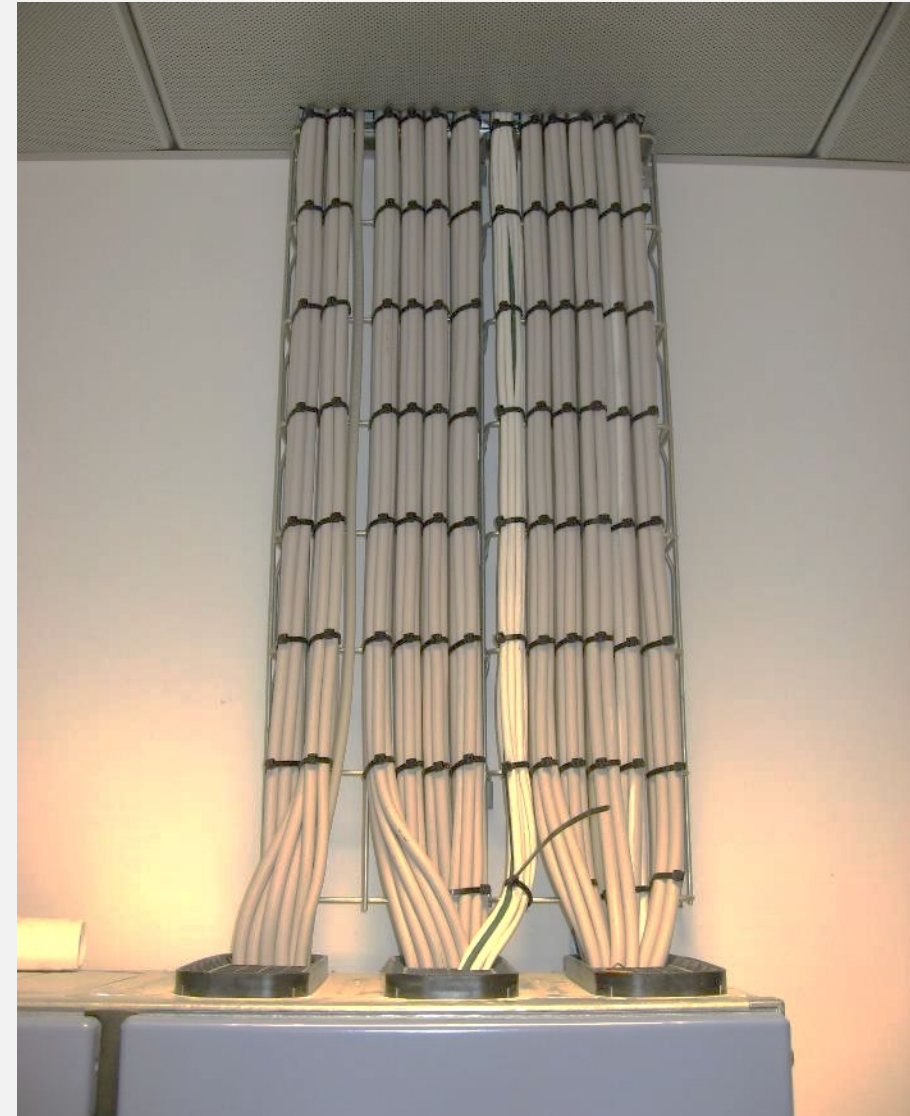

ÆNDRINGER AF EKSISTERENDE INSTALLATIONER

3 muligheder for udvidelse af eksisterende installationer

- Max. 70% belastet (kun ét kabel) dansk overgangsregel
- Max. 30% belastet (flere kabler) gælder uanset tværsnit på øvrige kabler


Eller som ny installation..

- Hold afstand til nærmeste kabelbundt_(2xd)
- Max. 20 kabler i samme bundt: $0,4 \times$ strømværdien
- Max. 9 kabler i et lag: $0,7 \times$ strømværdien
- *Hvad koster det at lave en ny føringsvej..?*



DIMENSIONERING

Husk max 3 standard tværsnit!

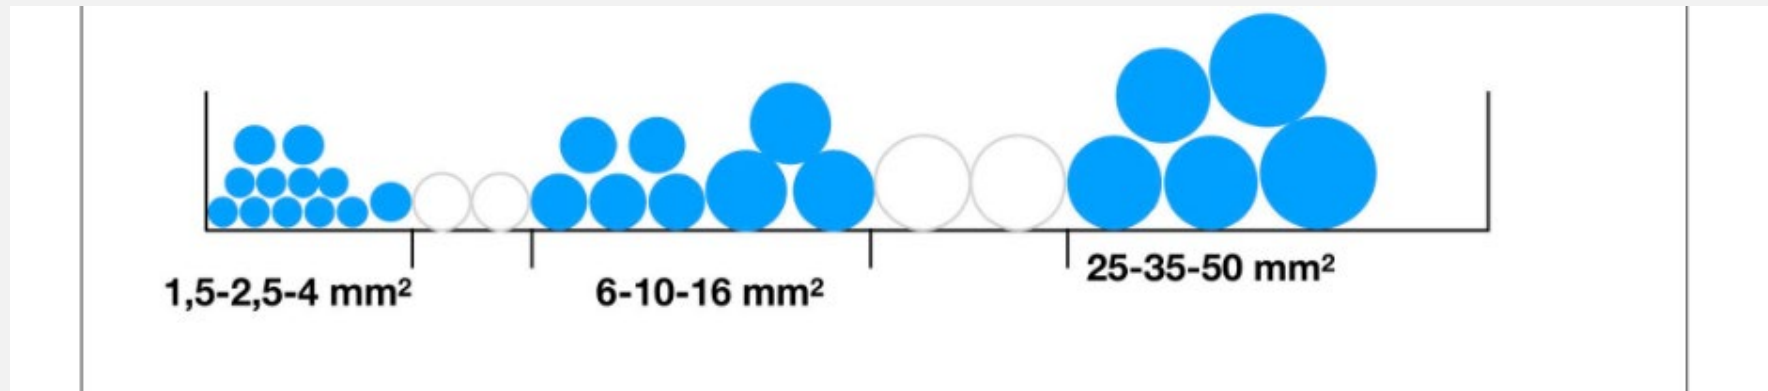

DIMENSIONERING AF BOLIGER 2019

Tabel 801a

Tabelværdierne må anvendes uanset fremføringsmåde, også hvis ledningssystemet er helt omgivet af termisk isolering, og der skal ikke korrigeres for omgivelsestemperatur (523.2) og for eventuel samlet fremføring af flere strømkredse (523.4).

Tabellen er fjernet!

Kabler og ledninger i boliger dimensioneres fremover efter generelle krav i HD 60364-serien.



Ledertværsnit mm ²			Størst tilladte mærkestrøm A for sikringer og automatsikringer type B, C og D
	Kobber	Aluminium	
1,5		.	13
2,5		.	20
4		.	25
6		.	32
10		16	50
16		25	63

Tabel A.52.3 – Eksempler på installationsmetoder til anvendelse ved bestemmelse af strømverdier

Nummer	Installationsmetode	Beskrivelse	Referenceinstallationsmetode til brug ved bestemmelse af strømverdi (se annek B)
1	Rum	Isolerede ledere eller enlederkabler i rør i en termisk isoleret væg ^{4,5}	A1
2	Rum	Flerlederkabler i rør i en termisk isoleret væg ^{4,6}	A2
3	Rum	Flerlederkabler direkte i en termisk isoleret væg ^{4,4}	A1
4	Isolerede ledere eller enlederkabler i rør på en væg af træ eller murværk eller placeret i en afstand mindre end 0,3 x rørdiameteren fra den ⁷		B1
5	Flerlederkabler i rør på en væg af træ eller murværk eller placeret i en afstand mindre end 0,3 x rørdiameteren fra den ⁷		B2
6	Isolerede ledere eller enlederkabler i kabelkanal (inklusive kabelkanal med flere rum) på en væg af træ eller murværk – vandret forløb ⁸ – lodret forløb ^{8,9}		B1
7	Flerlederkabler i kabelkanal (inklusive kabelkanal med flere rum) på en væg af træ eller murværk – vandret forløb ⁸ – lodret forløb ^{8,9}		Under overvejelse ⁴ Installationsmetode B2 kan anvendes


NOTE 1 – Hensigten med illustrationerne er ikke at vise egentlige produkter eller installationsmetoder, men de er vejledende i forhold til den beskrevne installationsmetode.
NOTE 2 – Alle fodnoter kan findes på sidste side af tabel A.52.3.

Tabel A.52.3 (fortsat)

Nummer	Installationsmetode	Beskrivelse	Referenceinstallationsmetode til brug ved bestemmelse af strømverdi (se annek B)
10	Isolerede ledere eller enlederkabler i ophængt kabelkanal ⁹		B1
11	Flerlederkabel i ophængt kabelkanal ⁹		B2
12	Isolerede ledere eller enlederkabler i profilerte ^{4,4}		A1
15	Isolerede ledere i rør eller enlederkabler eller flerlederkabler i dækningsstruktur ¹⁰		A1
16	Isolerede ledere i rør eller enlederkabler eller flerlederkabler i vinduesrammer ¹¹		A1
20	Enleder- eller flerlederkabler: – fastgjort på eller placeret i en afstand mindre end 0,3 x kabeldiametern fra en væg af træ eller murværk ⁷		C
21	Enleder- eller flerlederkabler: – fastgjort direkte under et loft af træ eller murværk		C, sammen med nr. 3 i tabel B.52.17
22	Enleder- eller flerlederkabler: – fastgjort i en afstand fra et loft		Under overvejelse Installationsmetode E kan anvendes
23	Fast installation af nedhængt strømforbrugende materiale		C, sammen med nr. 3 i tabel B.52.17

Tabel A.52.3 (fortsat)

Nummer	Installationsmetode	Beskrivelse	Referenceinstallationsmetode til brug ved bestemmelse af strømverdi (se annek B)
30	Enleder- eller flerlederkabler: På uforberedede kabelbækkers fremført vandret eller lodret ¹²		C sammen med nr. 2 i tabel B.52.17
31	Enleder- eller flerlederkabler: På uforberedede kabelbækkers fremført vandret eller lodret ¹² NOTE – Se beskrivelse i B.52.6.2		E eller F
32	Enleder- eller flerlederkabler: På kabelnagte eller på kabelbækkers af trådet fremført vandret eller lodret ¹²		E eller F
33	Enleder- eller flerlederkabler: I en større afstand end 0,3 gange kabel-diameteren fra en væg		E eller F eller metode G ¹
34	Enleder- eller flerlederkabler: På stiger ⁴		E eller F
35	Enleder- eller flerlederkabler nedhængt fra eller bygget sammen med en bænestrå		E eller F
36	Bløtdede eller isolerede ledere på isolatorer		G

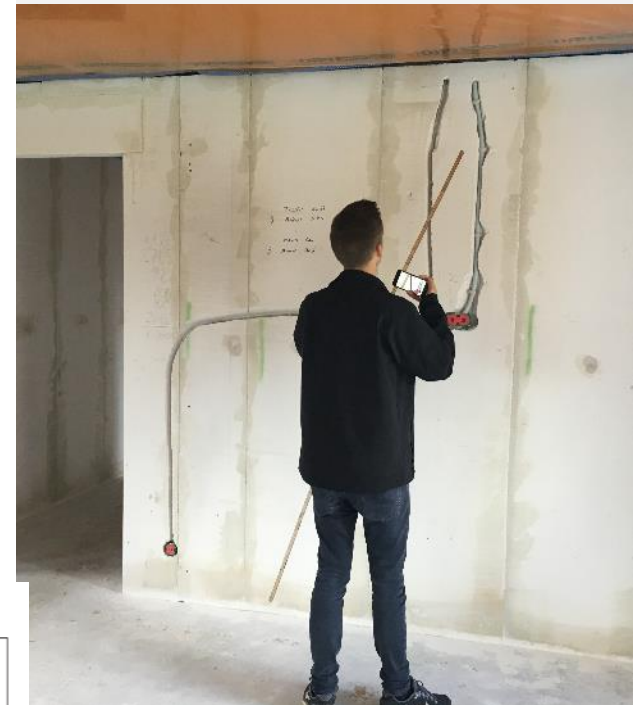

Tabel A.52.3 (fortsat)


Nummer	Installationsmetode	Beskrivelse	Referenceinstallationsmetode til brug ved bestemmelse af strømverdi (se annek B)
40	Enleder- eller flerlederkabler i et bygningshulrum ^{13,14}		1,5 D _k ≤ V < 20 D _k B2 5 D _k ≤ V < 20 D _k B1
41	Isoleret leder i rør i et bygningshulrum ^{13,14}		1,5 D _k ≤ V < 20 D _k B2 V ≥ 20 D _k B1
42	Enleder- eller flerlederkabler i rør i et bygningshulrum ¹⁴	Under overvejelse Følgende kan anvendes: 1,5 D _k ≤ V < 20 D _k B2 V ≥ 20 D _k B1	
43	Isolerede ledere i lukket kabelkanal i et bygningshulrum ^{13,14}		1,5 D _k ≤ V < 20 D _k B2 V ≥ 20 D _k B1
44	Enleder- eller flerlederkabler i lukket kabelkanal i et bygningshulrum ¹⁴	Under overvejelse Følgende kan anvendes: 1,5 D _k ≤ V < 20 D _k B2 V ≥ 20 D _k B1	
45	Isolerede ledere i lukket kabelkanal i murværk med en termisk modstand på højst 2 K · mW ^{15,16}		1,5 D _k ≤ V < 50 D _k B2 5 D _k ≤ V < 50 D _k B1
46	Enleder- eller flerlederkabler i lukket kabelkanal i murværk med en termisk modstand på højst 2 K · mW ¹⁵	Under overvejelse Følgende kan anvendes: 1,5 D _k ≤ V < 20 D _k B2 V ≥ 20 D _k B1	
47	Enleder- eller flerlederkabler: – i et loftshulrum – under et hævet gulv ^{17,18}		1,5 D _k ≤ V < 50 D _k B2 5 D _k ≤ V < 50 D _k B1

Tabel A.52.3 (fortsat)

Nummer	Installationsmetode	Beskrivelse	Referenceinstallationsmetode til brug ved bestemmelse af strømverdi (se annek B)
50	Isolerede ledere eller enlederkabel i planforsøkket gulvkanal		B1
51	Flerlederkabel i planforsøkket gulvkanal		B2
52	Isolerede ledere eller enlederkabler i planforsøkket kabelkanal ¹⁹		B1
53	Flerlederkabel i planforsøkket kabelkanal ¹⁹		B2
54	Isolerede ledere eller enlederkabler i en uventileret kabelkanal fremført vandret eller lodret ^{13,19}		1,5 D _k ≤ V < 20 D _k B2 V ≥ 20 D _k B1
55	Isolerede ledere i rør i en åben eller ventileret kabelkanal i gulv ^{19,20}		B1
56	Enleder- eller flerlederkabel med kappe i en åben eller ventileret kabelkanal fremført vandret eller lodret ¹⁹		B1
57	Enleder- eller flerlederkabler direkte i murværk med en termisk modstand på højst 2 K · mW Uden supplerende mekanisk beskyttelse ^{19,P}		C

Tabel A.52.3 (fortsat)


Nummer	Installationsmetode	Beskrivelse	Referenceinstallationsmetode til brug ved bestemmelse af strømverdi (se annek B)
58	Enleder- eller flerlederkabler direkte i murværk med en termisk modstand på højst 2 K · mW Med supplerende mekanisk beskyttelse ^{19,P}		C
59	Isolerede ledere eller enlederkabler i rør i murværk ¹⁹		B1
60	Flerlederkabler i rør i murværk ¹⁹		B2
70	Flerlederkabler i rør eller i lukket kabelkanal i jord		D1
71	Enlederkabel i rør eller i lukket kabelkanal i jord		D1
72	Enleder- eller flerlederkabler med kappe direkte i jord – uden supplerende mekanisk beskyttelse ¹⁹		D2

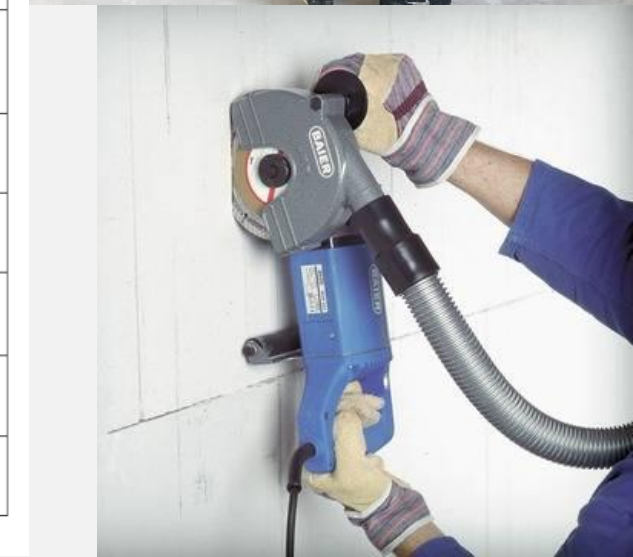

DIMENSIONERING

- Tabel 801A fra SB afsnit 6. slettes!
- Valg og installation af ledningssystemer

Kan vi føre kabler gennem isolering i en bolig og stadig bruge 13A sikringer?

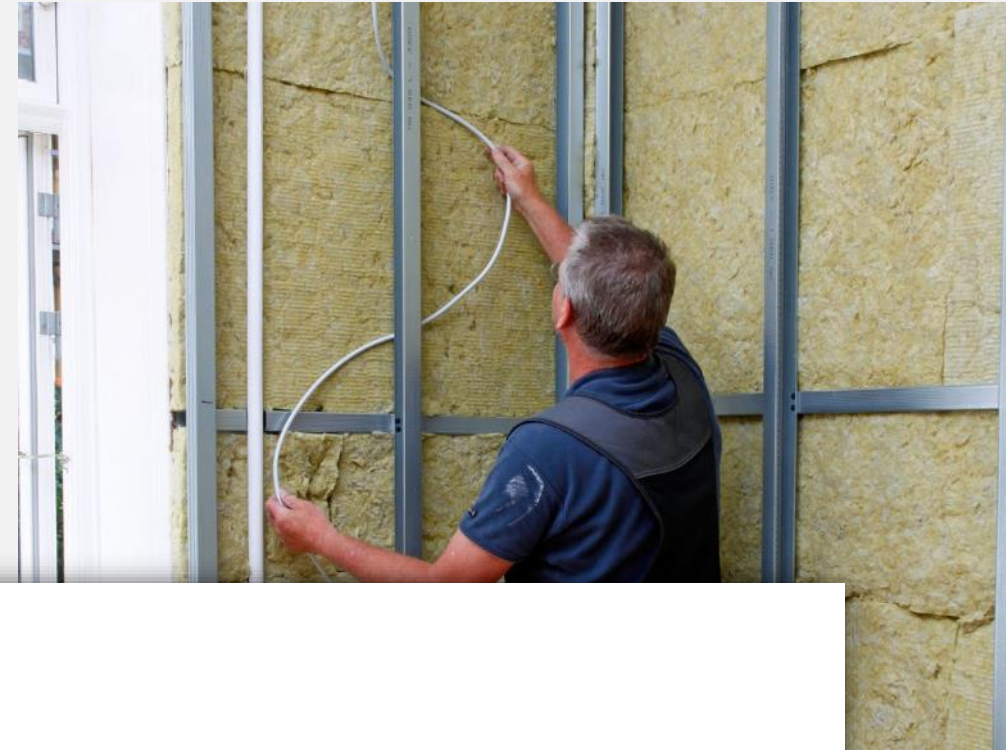

520 Indledning


520.1 Anvendelsesområde

Del 5-52 af IEC 60364 omhandler valg og installation af ledningssystemer.

NOTE 1 – Denne standard gælder også generelt for beskyttelsesledere, mens IEC 60364-5-54 indeholder yderligere krav til disse ledere.

NOTE 2 – Vejledning til del 5-52 af IEC 60364 er angivet i IEC 61200-52.

DIMENSIONERING

3	 The diagram shows a cross-section of a wall. On the left, there are several layers of insulation represented by wavy lines. On the right, there is a bundle of three cables, each with a circular cross-section and a central dot representing the conductor. The cables are positioned directly against the inner surface of the insulation.	Rum	Flerlederkabler direkte i en termisk isoleret væg ^{a, c}	A1
---	---	-----	---	----

Tabel A.52.3

^a Væggens inderbeklædning har en termisk ledningsevne på mindst $10 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$.

Det kan hermed konkluderes det ikke er muligt, at fremføre kabler totalt omsluttet af isolering efter denne installations reference metode A1

Hvad gør vi så?

I stedet kan vi anvende en vejledning til 60364 der bruger installations reference metode C.(24A)

DIMENSIONERING

520 Indledning

520.1 Anvendelsesområde

Del 5-52 af IEC 60364 omhandler valg og installation af ledningssystemer.

NOTE 1 – Denne standard gælder også generelt for beskyttelsesledere, mens IEC 60364-5-54 indeholder yderligere krav til disse ledere.

NOTE 2 – Vejledning til del 5-52 af IEC 60364 er angivet i IEC 61200-52.



DIMENSIONERING

For kabler fremført i isolering LÆNGERE end 0,5 meter.








For et enkelt kabel, der sandsynligvis vil blive omgivet på alle sider af termisk isolerende materiale over en større længde end 0,5 m, kan strømværdierne, hvis der ikke findes mere præcise oplysninger, sættes til 0,5 gange det pågældende kables strømværdi med kablet clipset direkte på en overflade (referencemetode C).



61200-52

DIMENSIONERING

Tabel B.52.3 – Strømværdier i ampere for installationsmetoder i tabel B.52.1 – XLPE- eller EPR-isolering, to belastede ledere/kobber eller aluminium – Ledertemperatur: 90 °C, omgivelsestemperatur: 30 °C i luft, 20 °C i jord

Nominelt leder-tværsnit mm ²	Installationsmetode i tabel B.52.1						
	A1	A2	B1	B2	C	D1	D2
							
1	2	3	4	5	6	7	8
Kobber							
1,5	19	18,5	23	22	24	25	27
2,5	26	25	31	30	33	33	35
4	35	33	42	40	45	43	46
6	45	42	54	51	58	53	58
10	61	57	75	69	80	71	77
16	81	76	100	91	107	91	100
25	106	99	133	119	138	116	129
35	131	121	164	146	171	139	155
50	158	145	198	175	209	164	183

DIMENSIONERING

For kabler fremført i isolering kortere end 0,5 meter.

Når et kabel omgives fuldstændigt af termisk isolering over en mindre længde end 0,5 m, skal kablets strømværdi reduceres tilsvarende, afhængigt af kablets størrelse, længden indlagt i isolering og isoleringens termiske egenskaber. Faktorerne for nedsættelse af strømværdien i tabel 52A passer til lederstørrelser op til 10 mm² i termisk isolering med en varmeledningsevne over 0,062 5Wm⁻¹K⁻¹.








Tabel 52A – Kable omsluttet af termisk isolering

Længde i isolering mm	Faktor for nedsættelse af strømværdi ^a
50	0,89
100	0,81
200	0,68
400	0,55

^a Faktorerne for nedsættelse af strømværdi kan anvendes for strømværdien i henhold til referencemetode C.

DIMENSIONERING

Tabel B.52.3 – Strømværdier i ampere for installationsmetoder i tabel B.52.1 – XLPE- eller EPR-isolering, to belastede ledere/kobber eller aluminium – Ledertemperatur: 90 °C, omgivelsestemperatur: 30 °C i luft, 20 °C i jord

Nominelt leder-tværsnit mm ²	Installationsmetode i tabel B.52.1						
	A1	A2	B1	B2	C	D1	D2
							
1	2	3	4	5	6	7	8
Kobber							
1,5	19	18,5	23	22	24	25	27
2,5	26	25	31	30	33	33	35
4	35	33	42	40	45	43	46
6	45	42	54	51	58	53	58
10	61	57	75	69	80	71	77
16	81	76	100	91	107	91	100
25	106	99	133	119	138	116	129
35	131	121	164	146	171	139	155
50	158	145	198	175	209	164	183

DIMENSIONERING

Er der andre parameter vi kan stille på?

Tabel B.52.17 – Reduktionsfaktorer for en strømkreds eller et flerlederkabel eller samlet fremføring af mere end en strømkreds eller af mere end et flerlederkabel til anvendelse sammen med strømværdier i henhold til tabel B.52.2 til B.52.13

Num- mer	Placering (kabler berørende)	Antal strømkredse eller flerlederkabler												Til anvendelse sammen med strømværdier, reference
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	16	20	
1	Bundtet i luft, på en overflade, indfældet eller indkapslet	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,45	0,41	0,38	B.52.2 til B.52.13 Installations- metode A til F
2	Enkelt lag på væg, gulv eller uperforeret kabelbakke	1,00	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,70	Ingen yderligere reduktionsfaktor for mere end ni strømkredse eller flerlederkabler	B.52.2 til B.52.7 Installations- metode C		
3	Enkelt lag fastgjort direkte under et træloft	0,95	0,81	0,72	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61				
4	Enkelt lag på perforeret vandret eller lodret kabelbakke	1,00	0,88	0,82	0,77	0,75	0,73	0,73	0,72	0,72		B.52.8 til B.52.13 Installations- metode E og F		
5	Enkelt lag på kabelstige eller på holdere osv.	1,00	0,87	0,82	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78				

DIMENSIONERING

525 Spændingsfald i forbrugeres installationer

Hvis der ikke er andre hensyn at tage, bør spændingsfaldet mellem forsyningspunktet i forbrugers installation og materiellet ikke være større end værdien angivet i tabel G52.1.

NOTE – Andre hensyn er bl.a. opstartstid for motorer og materiel med høj indkoblingsstrøm. Der kan ses bort fra forbigående forhold som transienter og spændingsvariationer, der skyldes unormal drift.

Tabel G.52.1 – Spændingsfald

Installationstype	Belysning %	Anden anvendelse %
A – Lavspændingsinstallationer forsynet direkte fra offentligt forsyningssystem	3	5
B – Lavspændingssystem forsynet fra privat lavspændingsforsyning ^a	6	8

^a Det anbefales, at spændingsfald inden for grupper så vidt muligt ikke overstiger de værdier, der er angivet under installationstype A.

Når hovedledningssystemet i installationerne er længere end 100 m, kan disse spændingsfald øges med 0,005 % pr. meter ud over 100 m, dog højst med 0,5 %.

Spændingsfaldet fastsættes ud fra strømforbrugende materiels behov, og der anvendes samtidighedsfaktorer, hvor det er relevant, eller ud fra værdierne af strømkredsenes dimensioneringsstrøm.

NOTE 1 – Et højere spændingsfald kan accepteres

- for motorer i startperioder
- for andet materiel med høj indkoblingsstrøm

DIMENSIONERING AF BOLIGER

- Elsikkerhed.dk og ErhvervsAkademi MidtVest har udviklet ”gør det kort” værktøj til dimensionering.




5

PAUSE..





DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364

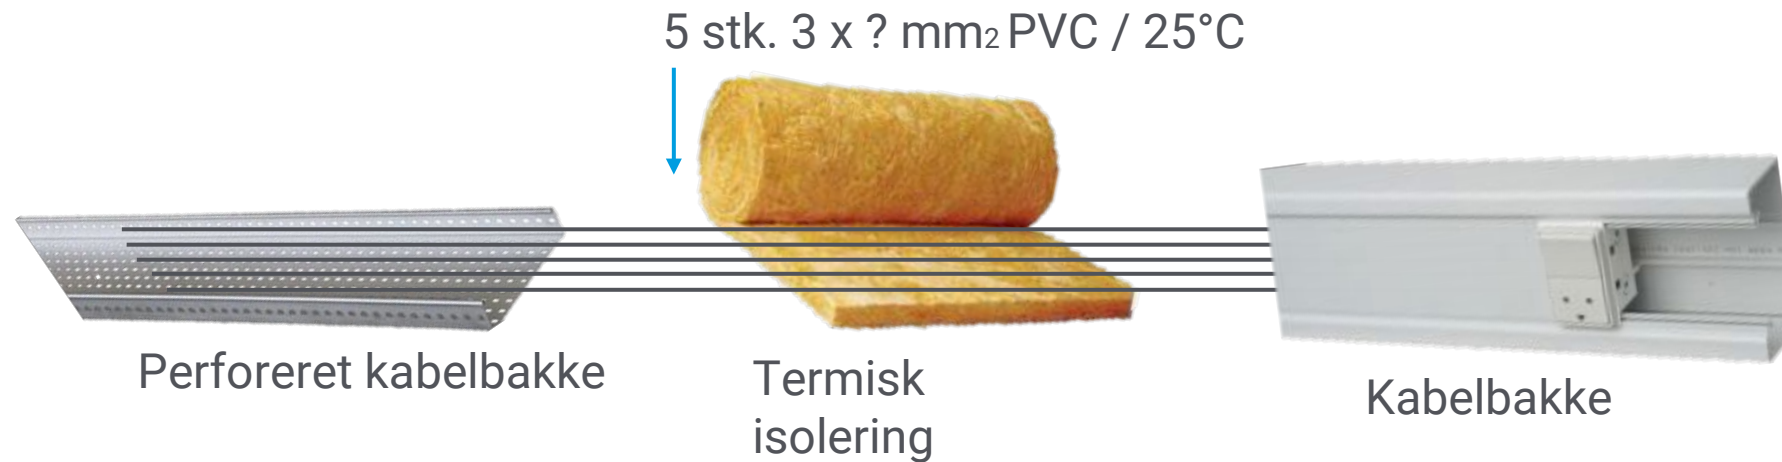

1. Dimensionering efter HD60364
2. Dimensionering efter HD60364 forenklet
3. Dimensionering efter 75% reglen




DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364

Tabel A.52.3 – Eksempler på installationsmetoder til anvendelse ved bestemmelse af strømværdier

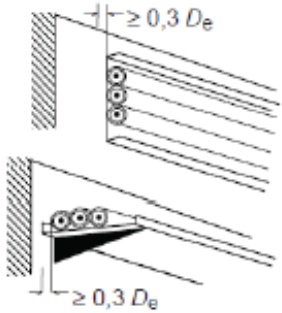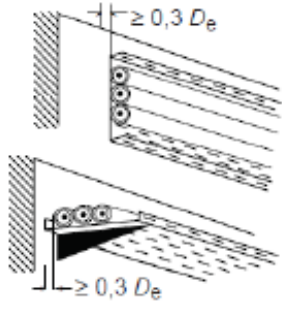Nummer	Installationsmetode	Beskrivelse	Referenceinstallationsmetode til brug ved bestemmelse af strømværdi (se anneks B)
30		<p>Enleder- eller flerlederkabler: På uopererede kabelbakker fremført vandret eller lodret^{c, h}</p>	C sammen med nr. 2 i tabel B.52.17
31		<p>Enleder- eller flerlederkabler: På perforerede kabelbakker fremført vandret eller lodret^{c, h}</p> <p>NOTE – Se beskrivelse i B.52.6.2</p>	E eller F









DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364

Tabel A.52.3 – Eksempler på installationsmetoder til anvendelse ved bestemmelse af strømværdier

Nummer	Installationsmetode	Beskrivelse	Referenceinstallationsmetode til brug ved bestemmelse af strømværdi (se annekse B)
1	 Rum	Isolerede ledere eller enlederkabler i rør i en termisk isoleret væg ^{a, c}	A1
2	 Rum	Flerlederkabler i rør i en termisk isoleret væg ^{a, c}	A2
3	 Rum	Flerlederkabler direkte i en termisk isoleret væg ^{a, c}	A1





DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364

Tabel A.52.3 – Eksempler på installationsmetoder til anvendelse ved bestemmelse af strømværdier

6	 	<p>Isolerede ledere eller enlederkabler i kabelkanal (inklusive kabelkanal med flere rum) på en væg af træ eller murværk</p> <ul style="list-style-type: none"> – vandret forløb^b – lodret forløb^{b, c} 	B1
7	 		
8	 	<p>Flerlederkabler i kabelkanal (inklusive kabelkanal med flere rum) på en væg af træ eller murværk</p> <ul style="list-style-type: none"> – vandret forløb^b – lodret forløb^{b, c} 	<p>Under overvejelse^d Installationsmetode B2 kan anvendes</p>
9	 		




DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364

Tabel B.52.1 – Referenceinstallationsmetoder som grundlag for tabeller for strømværdier

Referenceinstallationsmetode		Tabel og kolonne							Faktor for omgivelses-temperatur	Reduktions-faktor for samlet fremføring
		Strømværdier for enkelte strømkredse					Faktor for omgivelses-temperatur	Reduktions-faktor for samlet fremføring		
		PVC-isoleret		XLPE-/EPR-isoleret		Mineral-isoleret				
		Antal ledere								
2	3	2	3	2 og 3	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Rum Isolerende ledere (enlederkabler) i rør i en termisk isoleret væg	A1	B.52.2 Kol. 2	B.52.4 Kol. 2	B.52.3 Kol. 2	B.52.5 Kol. 2	–	B.52.14	B.52.17	
	Rum Flerlederkabel i rør i en termisk isoleret væg	A2	B.52.2 Kol. 3	B.52.4 Kol. 3	B.52.3 Kol. 3	B.52.5 Kol. 3	–	B.52.14	B.52.17 undtagen D (tabel B.52.19 gælder)	
	Isolerede ledere (enlederkabler) i rør på en trævæg	B1	B.52.2 Kol. 4	B.52.4 Kol. 4	B.52.3 Kol. 4	B.52.5 Kol. 4	–	B.52.14	B.52.17	
	Flerlederkabel i rør på en trævæg	B2	B.52.2 Kol. 5	B.52.4 Kol. 5	B.52.3 Kol. 5	B.52.5 Kol. 5	–	B.52.14	B.52.17	








DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364


Tabel B.52.1 (fortsat)

Referenceinstallationsmetode		Tabel og kolonne						
		Strømværdier for enkelte strømkredse					Faktor for omgivelsestemperatur	Reduktionsfaktor for samlet fremføring
		PVC-isoleret		XLPE-/EPR-isoleret		Mineral-isoleret		
		Antal ledere						
2	3	2	3	2 og 3	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Enleder- eller flerlederkabler med kappe direkte i jord	D2	Kol. 8	Kol. 8	Kol. 8	Kol. 8	Kol. 8	Kol. 8
	Flerlederkabel i fri luft Luftafstand til væg ikke mindre end 0,3 gange kabel diameter	E	Kobber B.52.10 Aluminium B.52.11	Kobber B.52.12 Aluminium B.52.13	70 °C kappe B.52.8 105 °C kappe B.52.9	B.52.14	B.52.20	
	Enlederkabler, der rører hinanden i fri luft Luftafstand til væg ikke mindre end en kabel diameter	F	Kobber B.52.10 Aluminium B.52.11	Kobber B.52.12 Aluminium B.52.13	70 °C kappe B.52.8 105 °C kappe B.52.9	B.52.14	B.52.21	

DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364








Tabel B.52.10 – Strømværdier i ampere for installationsmetode E, F og G i tabel B.52.1 – PVC-isolering, kobberledere – Ledertemperatur: 70 °C, referenceomgivelsestemperatur: 30 °C

Nominelt leder-tværsnit mm ²	Installationsmetode i tabel B.52.1						
	Flerlederkabler		Enlederkabler				
	To belastede ledere	Tre belastede ledere	To belastede ledere berørende	Tre belastede ledere i trekant	Tre belastede ledere i flad formation		
					Berørende	Med afstand	
							Vandret
							
	Installationsmetode E	Installationsmetode E	Installationsmetode F	Installationsmetode F	Installationsmetode F	Installationsmetode G	Installationsmetode G
	2	3	4	5	6	7	8
1	22	18,5	-	-	-	-	-
1,5	30	25	-	-	-	-	-
2,5	40	34	-	-	-	-	-
4	51	43	-	-	-	-	-
6							




DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364

Tabel B.52.2 – Strømværdier i ampere for installationsmetoder i tabel B.52.1 – PVC-isolering/to belastede ledere, kobber eller aluminium – Ledertemperatur: 70 °C, omgivelsestemperatur: 30 °C i luft, 20 °C i jord

Nominelt leder-tværsnit mm ²	Installationsmetode i tabel B.52.1							
	A1	A2	B1	B2	C	D1	D2	
								
1	2	3	4	5	6	7	8	
Kobber								
1,5	14,5	14	17,5	16,5	19,5	22	22	
2,5	19,5	18,5	24	23	27	29	28	
4	26	25	32	30	36	37	38	
6	34	32	41	38	46	46	48	

DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364

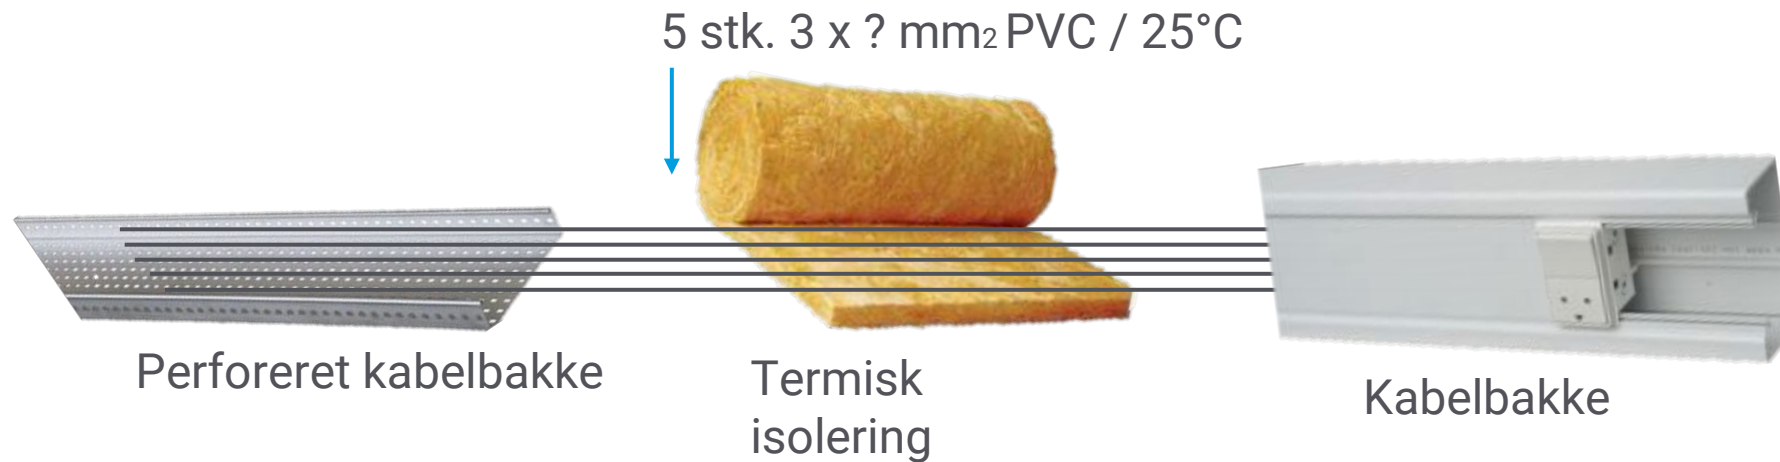

Fremføring nr:	31(E/F)	3 (A1)	8(B2)
Strømværdi tabel:	B52.10	B52.2 kol 2	B52.2 kol. 5
1,5 mm ² (A)	22	14,5	16,5
2,5 mm ² (A)	30	19,5	23
4 mm ² (A)	40	26	30

DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364

523.4 Omgivelsestemperaturen er temperaturen af det omgivende medium, når de pågældende kabler eller isolerede ledere ikke er belastede.

523.8 Variation af installationsforhold langs en fremføringsvej

Hvor varmeafgivelsen varierer langs en fremføringsvej, skal strømværdien bestemmes, så den passer for den del af fremføringsvejen, der har de mest ugunstige forhold.

NOTE – Der kan normalt ses bort fra dette krav, hvis varmeafgivelsen kun varierer, hvor ledningsføringen går gennem en væg, der er mindre end 0,35 m.

DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364

Tabel B.52.14 – Korrektionsfaktorer for andre omgivende lufttemperaturer end 30 °C for strømværdier for kabler i luft

Omgivelses- temperatur ^a °C	Isolering			
	PVC	XLPE og EPR	Mineral ^a	
			PVC-overtræk eller blottet og berøringstilgængelig 70 °C	Blottet og ikke berøringstilgængelig 105 °C
10	1,22	1,15	1,26	1,14
15	1,17	1,12	1,20	1,11
20	1,12	1,08	1,14	1,07
25	1,06	1,04	1,07	1,04
30	1,00	1,00	1,00	1,00
35	0,94	0,96	0,93	0,96
40	0,87	0,91	0,85	0,92
45	0,79	0,87	0,78	0,88
50	0,71	0,82	0,67	0,84
55	0,61	0,76	0,57	0,80
60	0,50	0,71	0,45	0,75
65	-	0,65	-	0,70
70	-	0,58	-	0,65
75	-	0,50	-	0,60
80	-	0,41	-	0,54
85	-	-	-	0,47
90	-	-	-	0,40
95	-	-	-	0,32


^a Kontakt producenten for højere omgivelsestemperaturer.

DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364

Tabel B.52.17 – Reduktionsfaktorer for en strømkreds eller et flerlederkabel eller samlet fremføring af mere end en strømkreds eller af mere end et flerlederkabel til anvendelse sammen med strømværdier i henhold til tabel B.52.2 til B.52.13

Num- mer	Placering (kabler berørende)	Antal strømkredse eller flerlederkabler												Til anvendelse sammen med strømværdier, reference
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	16	20	
1	Bundtet i luft, på en overflade, indfældet eller indkapslet	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,45	0,41	0,38	B.52.2 til B.52.13 Installations- metode A til F
2	Enkelt lag på væg, gulv eller uperforeret kabelbakke	1,00	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,70	Ingen yderligere reduktionsfaktor for mere end ni strømkredse eller flerlederkabler	B.52.2 til B.52.7 Installations- metode C		
3	Enkelt lag fastgjort direkte under et træloft	0,95	0,81	0,72	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61		B.52.8 til B.52.13 Installations- metode E og F		
4	Enkelt lag på perforeret vandret eller lodret kabelbakke	1,00	0,88	0,82	0,77	0,75	0,73	0,73	0,72	0,72				
5	Enkelt lag på kabelstige eller på holdere osv.	1,00	0,87	0,82	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78				

DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364




Rum Fremføringsmåde **nr.: 3**
A.52.3 >> B.52.2 kol 2



Omgivelsestemperatur **25°C**
B.52.14 **kt = 1,06**



Samlet fremføring **ks = 0.6**
5 kabler i væg
B.52.17, 1



Mærkestrøm på beskyttelsesudstyr **In = 10 A**

$$I_{zmin} = \frac{I_n}{K_t \times K_s} = \frac{10}{1,06 \times 0,6} = 15,72 \text{ A}$$

Valg af tværsnit (B52.2 kol. 2)


S = 3 x 2,5 mm² CU/PVC

$$I_{zkorr} = I_z \times k_t \times k_s = 19,5 \times 1,06 \times 0,6 = 12,40 \text{ A}$$

Nominelt leder-tværsnit mm ²	A1
1	2
Kobber	
1,5	14,5
2,5	19,5
4	26

DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364

Forenklet

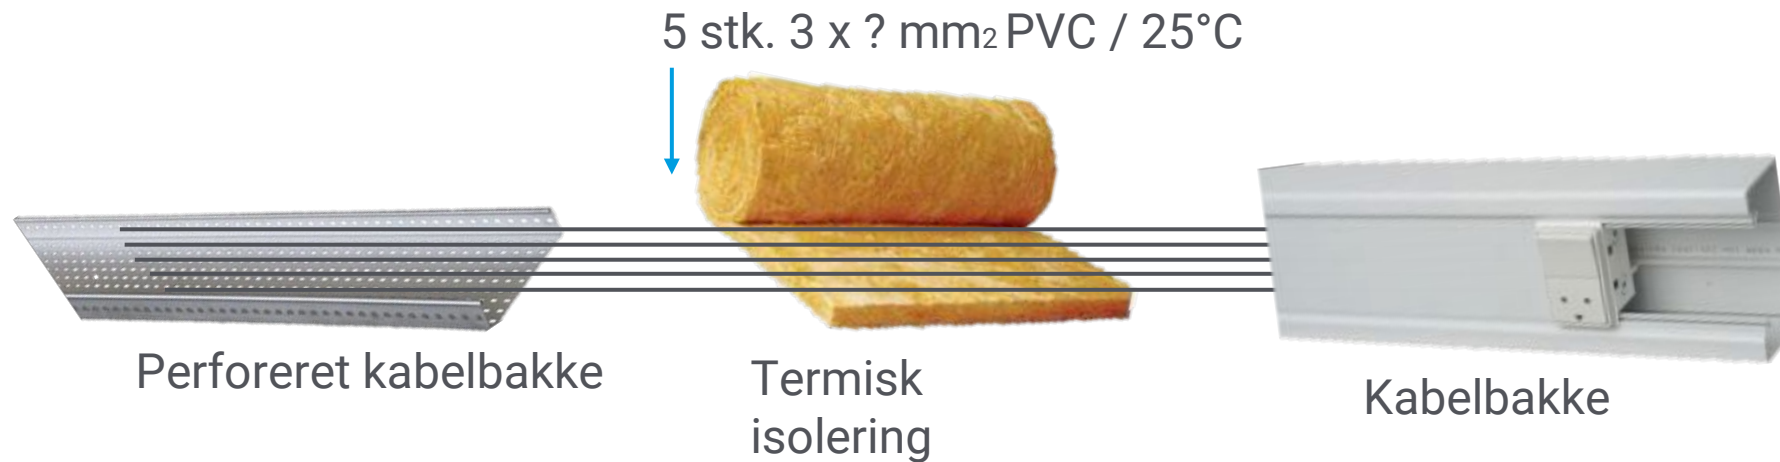

DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364

Forenklet

Tabel C.52.1 – Strømværdi i ampere

Reference- installations- metode i tabel B.52.1	Antal belastede ledere og isoleringstype											
		3 PVC	2 PVC		3 XLPE	2 XLPE						
A1		3 PVC	2 PVC		3 XLPE	2 XLPE						
A2	3 PVC	2 PVC		3 XLPE	2 XLPE							
B1				3 PVC	2 PVC		3 XLPE		2 XLPE			
B2			3 PVC	2 PVC		3 XLPE	2 XLPE					
C					3 PVC		2 PVC	3 XLPE		2 XLPE		
E						3 PVC		2 PVC	3 XLPE		2 XLPE	
F							3 PVC		2 PVC	3 XLPE		2 XLPE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tværsnit (mm ²) Kobber												
1,5	13	13,5	14,5	15,5	17	18,5	19,5	22	23	24	26	-
2,5	17,5	18	19,5	21	23	25	27	30	31	33	36	-
4	23	24	26	28	31	34	36	40	42	45	49	-
6	29	31	34	36	40	43	46	51	54	58	63	-
10	39	42	46	50	54	60	63	70	75	80	86	-
16	52	56	61	68	73	80	85	94	100	107	115	-
25	68	73	80	89	95	101	110	119	127	135	149	161
35	-	-	-	110	117	126	137	147	158	169	185	200

DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364


Forenklet

Tabel C.52.3 – Reduktionsfaktorer for samlet fremføring af flere strømkredse eller flere flerleder kabler (til anvendelse sammen med strømværdierne i tabel C.52.1)

Num- mer	Fremføring	Antal strømkredse eller flerleder kabler								
		1	2	3	4	6	9	12	16	20
1	Bundet i luft, på en overflade, indfældet eller indkapslet	1,00	0,80	0,70	0,65	0,55	0,50	0,45	0,40	0,40
2	Enkelt lag på væg, på gulve eller på uperforerede kabelbakker	1,00	0,85	0,80	0,75	0,70	0,70	–	–	–
3	Enkelt lag fastgjort direkte under et loft	0,95	0,80	0,70	0,70	0,65	0,60	–	–	–
4	Enkelt lag på perforerede vandrette eller lodrette kabelbakker	1,00	0,90	0,80	0,75	0,75	0,70	–	–	–
5	Enkelt lag på kabelstige eller på bæringer eller holdere osv.	1,00	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	–	–	–

DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364

Forenklet



Rum Fremføringsmåde **nr.: 3**

A.52.3 >> C.52.1 kol 4



Omgivelsestemperatur **25°C**


B.52.14

kt = 1,06



Samlet fremføring **ks = 0.55**

5 kabler i væg
C.52.3, 1



Mærkestrøm på beskyttelsesudstyr **In = 10 A**

$$I_{zmin} = \frac{I_n}{K_t \times K_s} = \frac{10}{1,06 \times 0,55} = 17,15 \text{ A}$$

Valg af tværsnit (C.52.1 kol 4)

S = 3 x 2,5 mm² CU/PVC

$$I_{zcorr} = I_z \times k_t \times k_s = 19,5 \times 1,06 \times 0,55 = 11,36 \text{ A}$$

Reference-installationsmetode i tabel B.52.1				
A1		3 PVC	2 PVC	
A2	3 PVC	2 PVC		3 X
B1				3 f
B2			3 PVC	2 f
C				
E				
F				
1	2	3	4	
Tværsnit (mm ²) Kobber				
1,5	13	13,5	14,5	1!
2,5	17,5	18	19,5	:
4	23	24	26	:
6	29	31	34	:

DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364

Samtidighedsfaktor

31 Formål, forsyning og opbygning

311 Største behov og samtidighed

For at kunne projektere en økonomisk og pålidelig installation, som overholder grænserne for temperaturer og spændingsfald, er det væsentligt at fastlægge det maksimale behov. Ved fastlæggelse af det maksimale behov for en installation eller en del af den kan der tages hensyn til samtidighed.

530.3.24

skrivebordsundersøgelse

vurdering af virkemåden for udstyr forbundet i serie, idet der tages højde for alle relevante parametre oplyst af producenten, som fx:

- dimensioneringsstrømmen
- prospektiv kortslutnings- eller fejlstrøm
- udstyrs udløsetid
- systemspænding
- energi (I^2t -gennemløbsenergi)
- maksimal gennemløbsstrøm

DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364

Spændingsfald

525 Spændingsfald i forbrugeres installationer

Hvis der ikke er andre hensyn at tage, bør spændingsfaldet mellem forsyningspunktet i forbrugeres installation og materiellet ikke være større end værdien angivet i tabel G52.1.

NOTE – Andre hensyn er bl.a. opstartstid for motorer og materiel med høj indkoblingsstrøm. Der kan ses bort fra forbigående forhold som transienter og spændingsvariationer, der skyldes unormal drift.

Tabel G.52.1 – Spændingsfald

Installationstype	Belysning %	Anden anvendelse %
A – Lavspændingsinstallationer forsynet direkte fra offentligt forsyningsystem	3	5
B – Lavspændingssystem forsynet fra privat lavspændingsforsyning ^a	6	8

^a Det anbefales, at spændingsfald inden for grupper så vidt muligt ikke overstiger de værdier, der er angivet under installationstype A.

Når hovedledningssystemet i installationerne er længere end 100 m, kan disse spændingsfald øges med 0,005 % pr. meter ud over 100 m, dog højst med 0,5 %.

Spændingsfaldet fastsættes ud fra strømforbrugende materiels behov, og der anvendes samtidighedsfaktorer, hvor det er relevant, eller ud fra værdierne af strømkredsens dimensioneringsstrøm.

NOTE 1 – Et højere spændingsfald kan accepteres

- for motorer i startperioder
- for andet materiel med høj indkoblingsstrøm


JORDINGSSYSTEMER

TN-C SYSTEMER

§ 28

I bygninger er det ikke tilladt, at have TN-C system efter første tavle eller fordelingspunkt.


Efter første tavle eller fordelingspunkt skal der altid anvendes adskilte beskyttelsesledere og nulleledere.

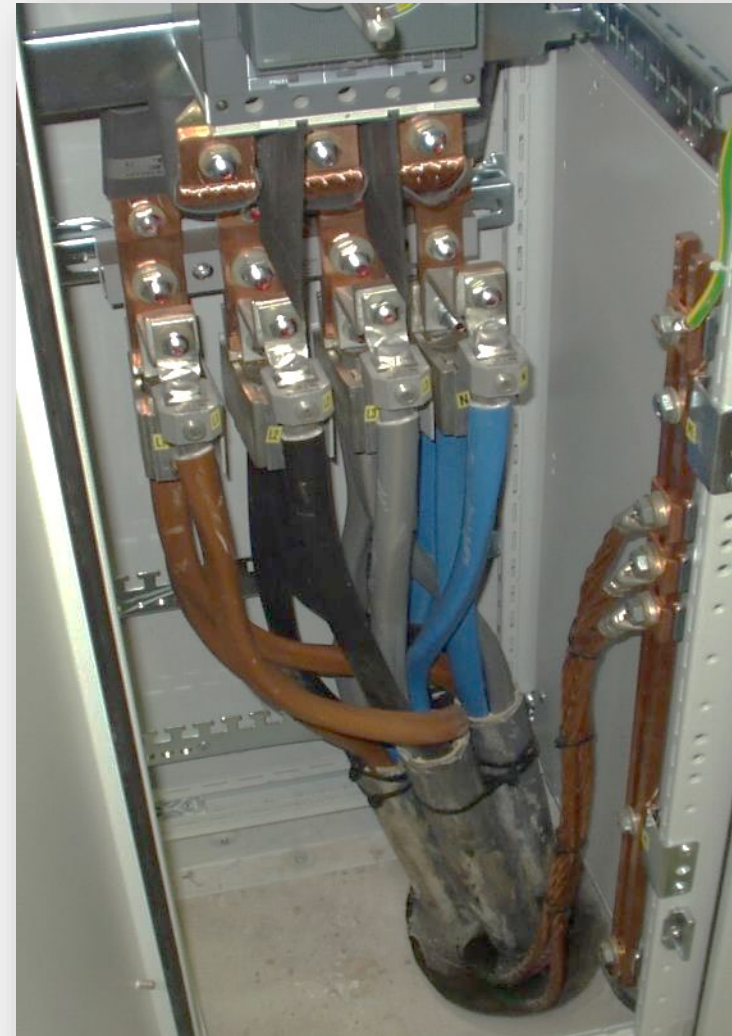

PLADS FORAN TAVLEN

§ 29


Foran tavler, hvis bredde eller højde overstiger 1 meter, skal der være en fri plads på mindst **1 meter** i hele tavlens bredde og fra gulv til dens overkant, dog mindst 2 meter over gulv.

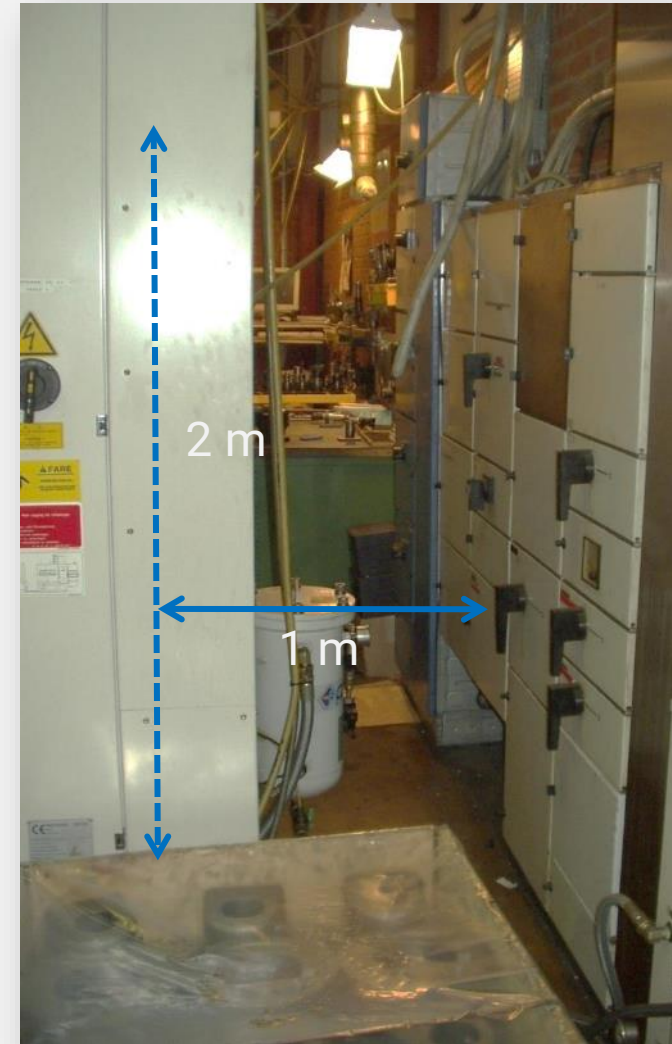

OPMÆRKNING

§ 30

Koblings- og betjeningsudstyr, herunder beskyttelsesudstyr, skal forsynes med en **entydig mærkning**, der angiver, hvilke dele af den elektriske installation, det betjener. Stk. 2. Er der ikke mulighed for forveksling af udstyret, finder stk. 1 ikke anvendelse.

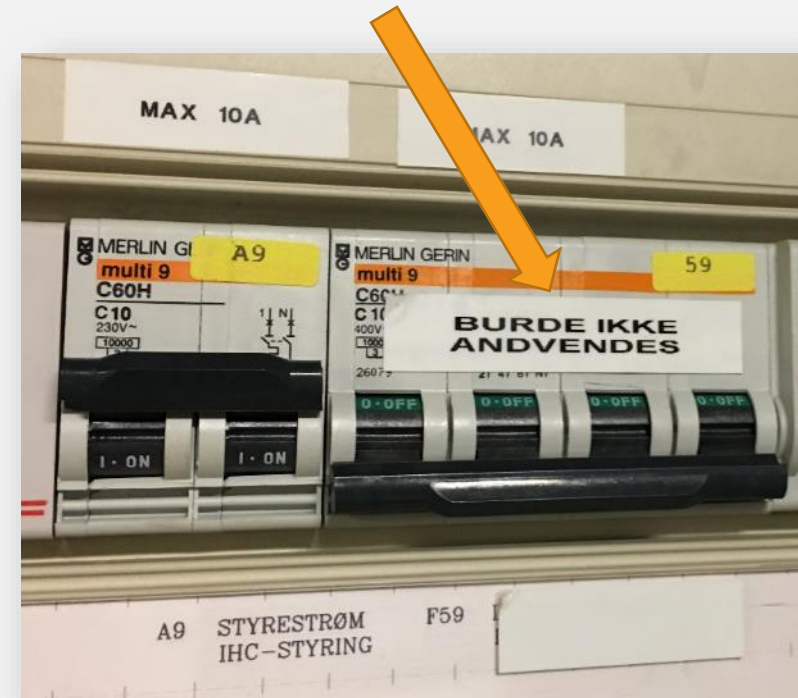

TAVLER I BOLIGEN

§ 55

Beskyttelsesudstyr skal anbringes i den bolig, hvortil det hører.

Stk. 2.

Beskyttelsesudstyret må ikke være anbragt højere end 2,2 m over gulv.

Anbringes beskyttelsesudstyret mindre end 1 m over gulv, skal det placeres i et aflåseligt skab.

Stk. 4.

I institutioner med boliger for **ikke-selvhjulpne personer**, kan beskyttelsesudstyret anbringes udenfor boligen forudsat, at institutionen er **døgnbemandet**.





AUTOMATISK AFBRYDELSE



§ 35

I den faste elektriske installation skal stikkontakter til husholdningsbrug og lignende med mærkestrøm til og med 20 A og andre tilslutningssteder i faste elektriske installationer med overstrømsbeskyttelse op til og med 32 A, være omfattet af beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen.

(RCD 30mA)




STIKKONTAKTER

I eksisterende elektriske installationer skal der være fremført en virksom beskyttelsesleder, som skal forbindes til beskyttelseskontakten, hvis stikkontakten har beskyttelseskontakt.

§ 45

I den elektriske installation skal der være følgende sammenhæng mellem stikkontaktens mærkestrøm og mærkestrømmen for den nærmeste foran siddende kortslutningsbeskyttelse:

- 1) For stikkontakter med en mærkestrøm på 10 A og 13 A mærkestrøm må den største tilladte mærkestrøm for kortslutningsbeskyttelse være 13 A. 8 2)
- 2) For stikkontakter med en mærkestrøm på 16 A, må den største tilladte mærkestrøm for kortslutningsbeskyttelse være 16 A.

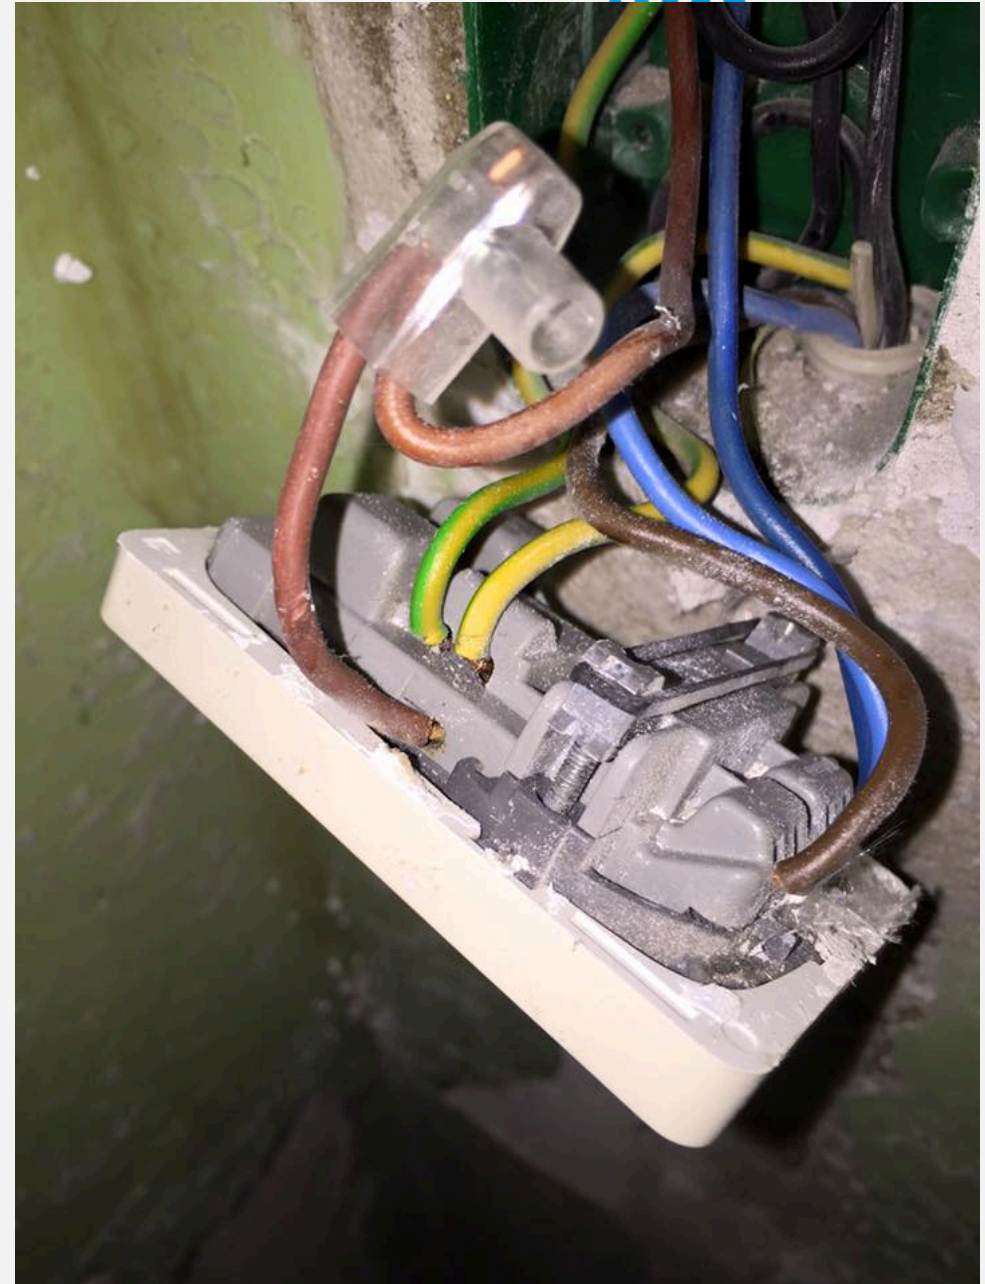

TILSLUTNINGSSTEDER



§ 54.

Beskyttelseslederen fra tilslutningssteder skal overføres til klasse I materiel.

I eksisterende boliger finder stk. 1 ikke anvendelse for transportabelt stikkontakttilsluttet klasse I materiel, hvis den elektriske installation er beskyttet ved RCD med en mærkeudløsestrøm på højst 30mA,

Stk. 3.

I boliger opført efter 1. juli 2017 skal beskyttelseslederen overføres til transportabelt stikkontakttilsluttet klasse I materiel.

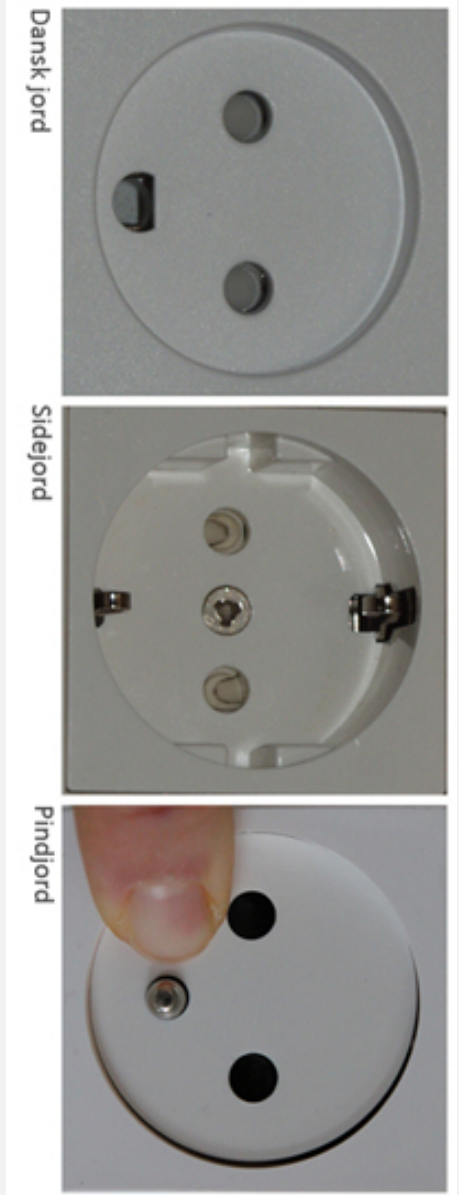

STIKKONTAKTER MED SIDEJORD



GRUPPER

§ 56

Antallet af grupper, som forsyner 250 V stikkontakter og andre tilslutningssteder for belysningsarmaturer og brugsgenstande med **mindre effektforbrug over tid**, skal mindst være lig med det samlede boligareal divideret med 50.

Der skal dog mindst være to grupper.

Følgende indgår ikke i antallet af grupper:

- 1) Grupper for brugsgenstande, som har et højt effektforbrug over tid.
- 2) Grupper med 1-fasede brugsgenstande med nominel strøm på mere end 6A og hvor det kan forventes, at strømkredsen belastes i mere end 2 timer.



ANTAL STIKKONTAKTER I BOLIGER

§ 57

Antallet af 250 V stikkontakter i den faste elektriske installation skal mindst være én for hver påbegyndt 4 m².

Der kræves dog ikke mere end 10 stikkontakter pr. rum

Altså 1 stik pr. påbegyndt 4 m² uanset størrelse.

Køkken:

- I køkkenregionen skal der placeres minimum tre stikkontakter. De skal placeres der, hvor transportable stikkontakt-tilsluttede brugsgenstande er tiltænkt anvendt og skal fordeles på mindst to grupper.



BELYSNINGSANLÆG PÅ OFFENTLIGT TILGÆNGELIGT OMRÅDE

§ 74

Ved reparation eller vedligeholdelse af belysningsanlæg på offentligt tilgængelige områder skal der anvendes

- 1) armaturer eller enkeltdele, der er identiske med de eksisterende,
- 2) armaturer eller enkeltdele af klasse II eller III,
- 3) supplerende beskyttelse i henhold til § 34 Stk. 2. Kan stk. 1 ikke opfyldes for armaturer eller enkeltdele, betragtes den del af belysningsanlægget, hvor disse dele indgår, som nyt og skal opfylde kravene for nye elektriske installationer i denne bekendtgørelse.




ÆNDRINGER AF EKSISTERENDE INSTALLATIONER

§ 67

Der må ikke foretages ændringer, der forringer sikkerheden i en eksisterende elektrisk installation.

Har du én gang indført beskyttelsesleder(PE) i installationen er det ikke lovligt igen, at fjerne den...

1975/1994

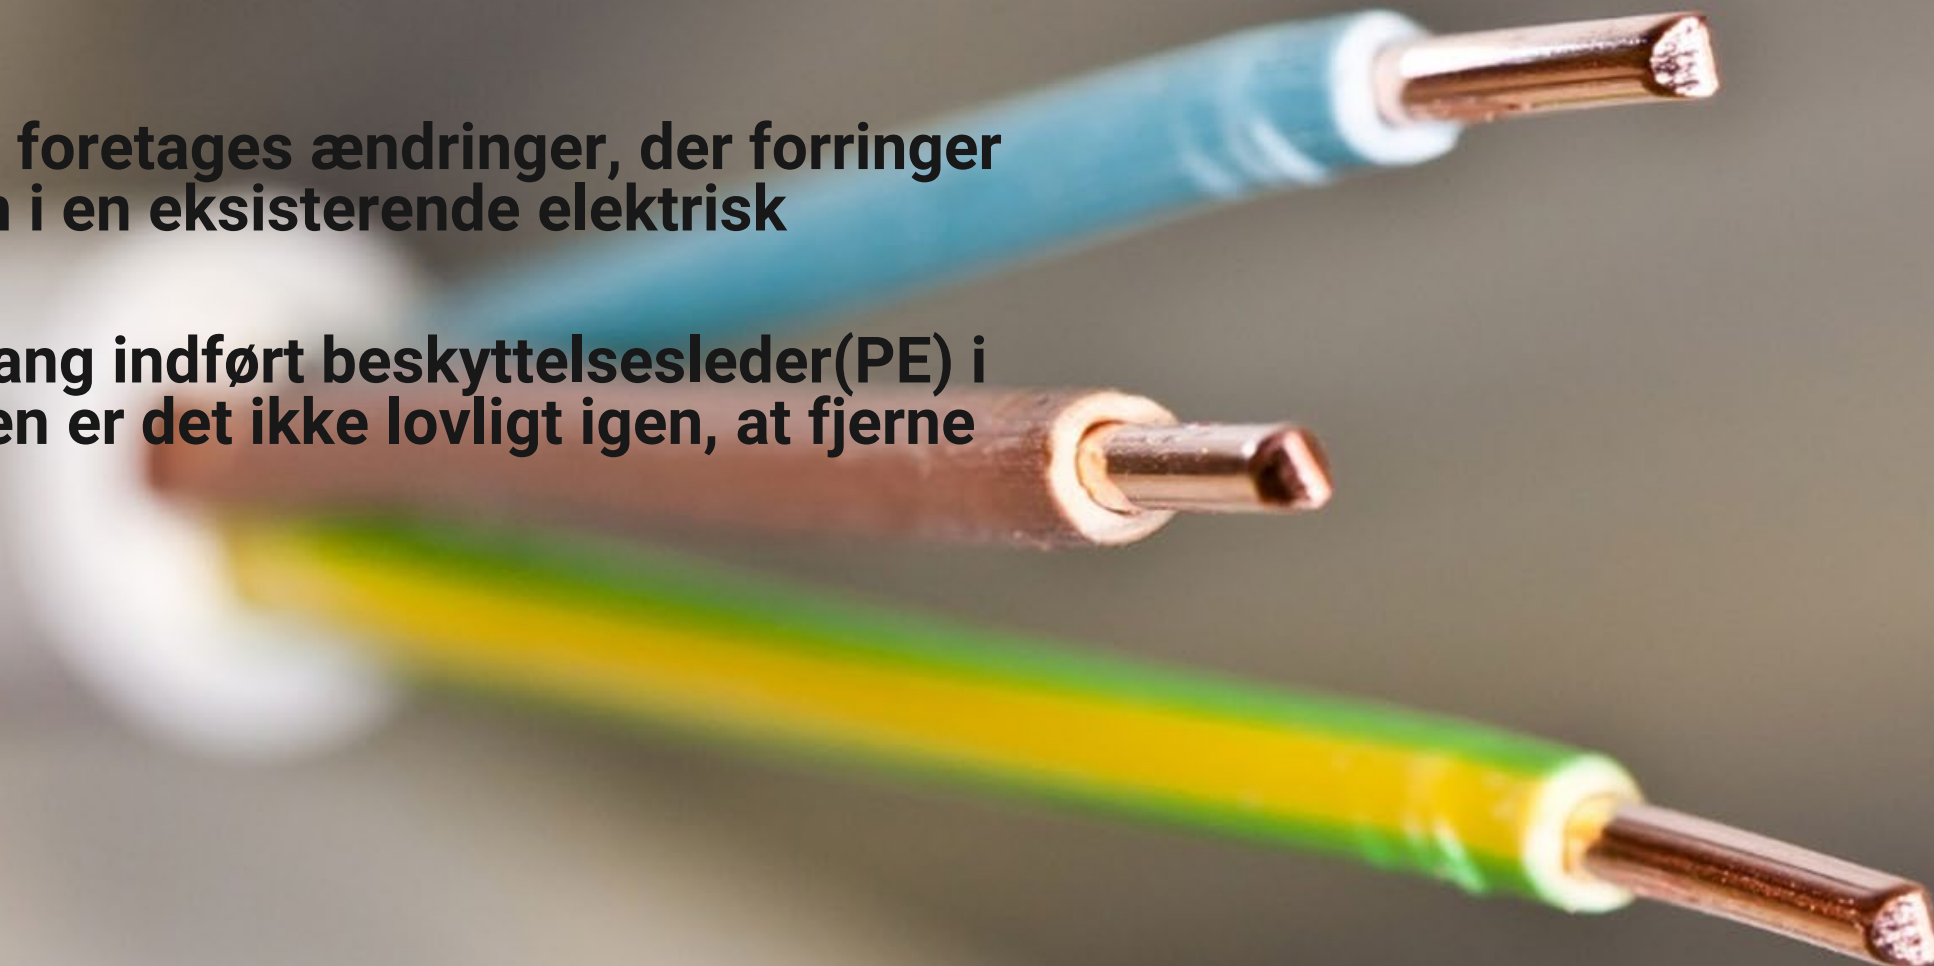

TILSLUTNINGSSTEDER I ELEKTRISKE INSTALLATIONER **UDEN** VIRKSOM BESKYTTELSLEDER

§ 73

Klasse I materiel kan tilsluttes en elektrisk installation uden virksom beskyttelsesleder forudsat, at installationen er beskyttet ved RCD med mærkeudløsestrøm på højst 30 mA.

Stk. 2. Elektrisk materiel, hvor beskyttelsesleder er påkrævet for korrekt sikkerhedsmæssige funktion, og elektromedicinsk udstyr, er ikke omfattet af stk. 1.

§ 63. Ved udvidelse eller ændring af en eksisterende elektrisk installation med **højst to tilslutningssteder, tillades det, at beskyttelseslederen udelades**, hvis der ikke er beskyttelsesleder i den eksisterende installation, forudsat at udvidelsen eller ændringen bliver omfattet af beskyttelse ved RCD med en mærkeudløsestrøm på højst 30 mA.




VERIFIKATION (KLS TEST)

Det er IKKE et krav, at der skal udleveres dokumentation for testen til kunden.

Men testen skal gemmes i KLS systemet og være sporbar.



IKRAFTTRÆDELSE

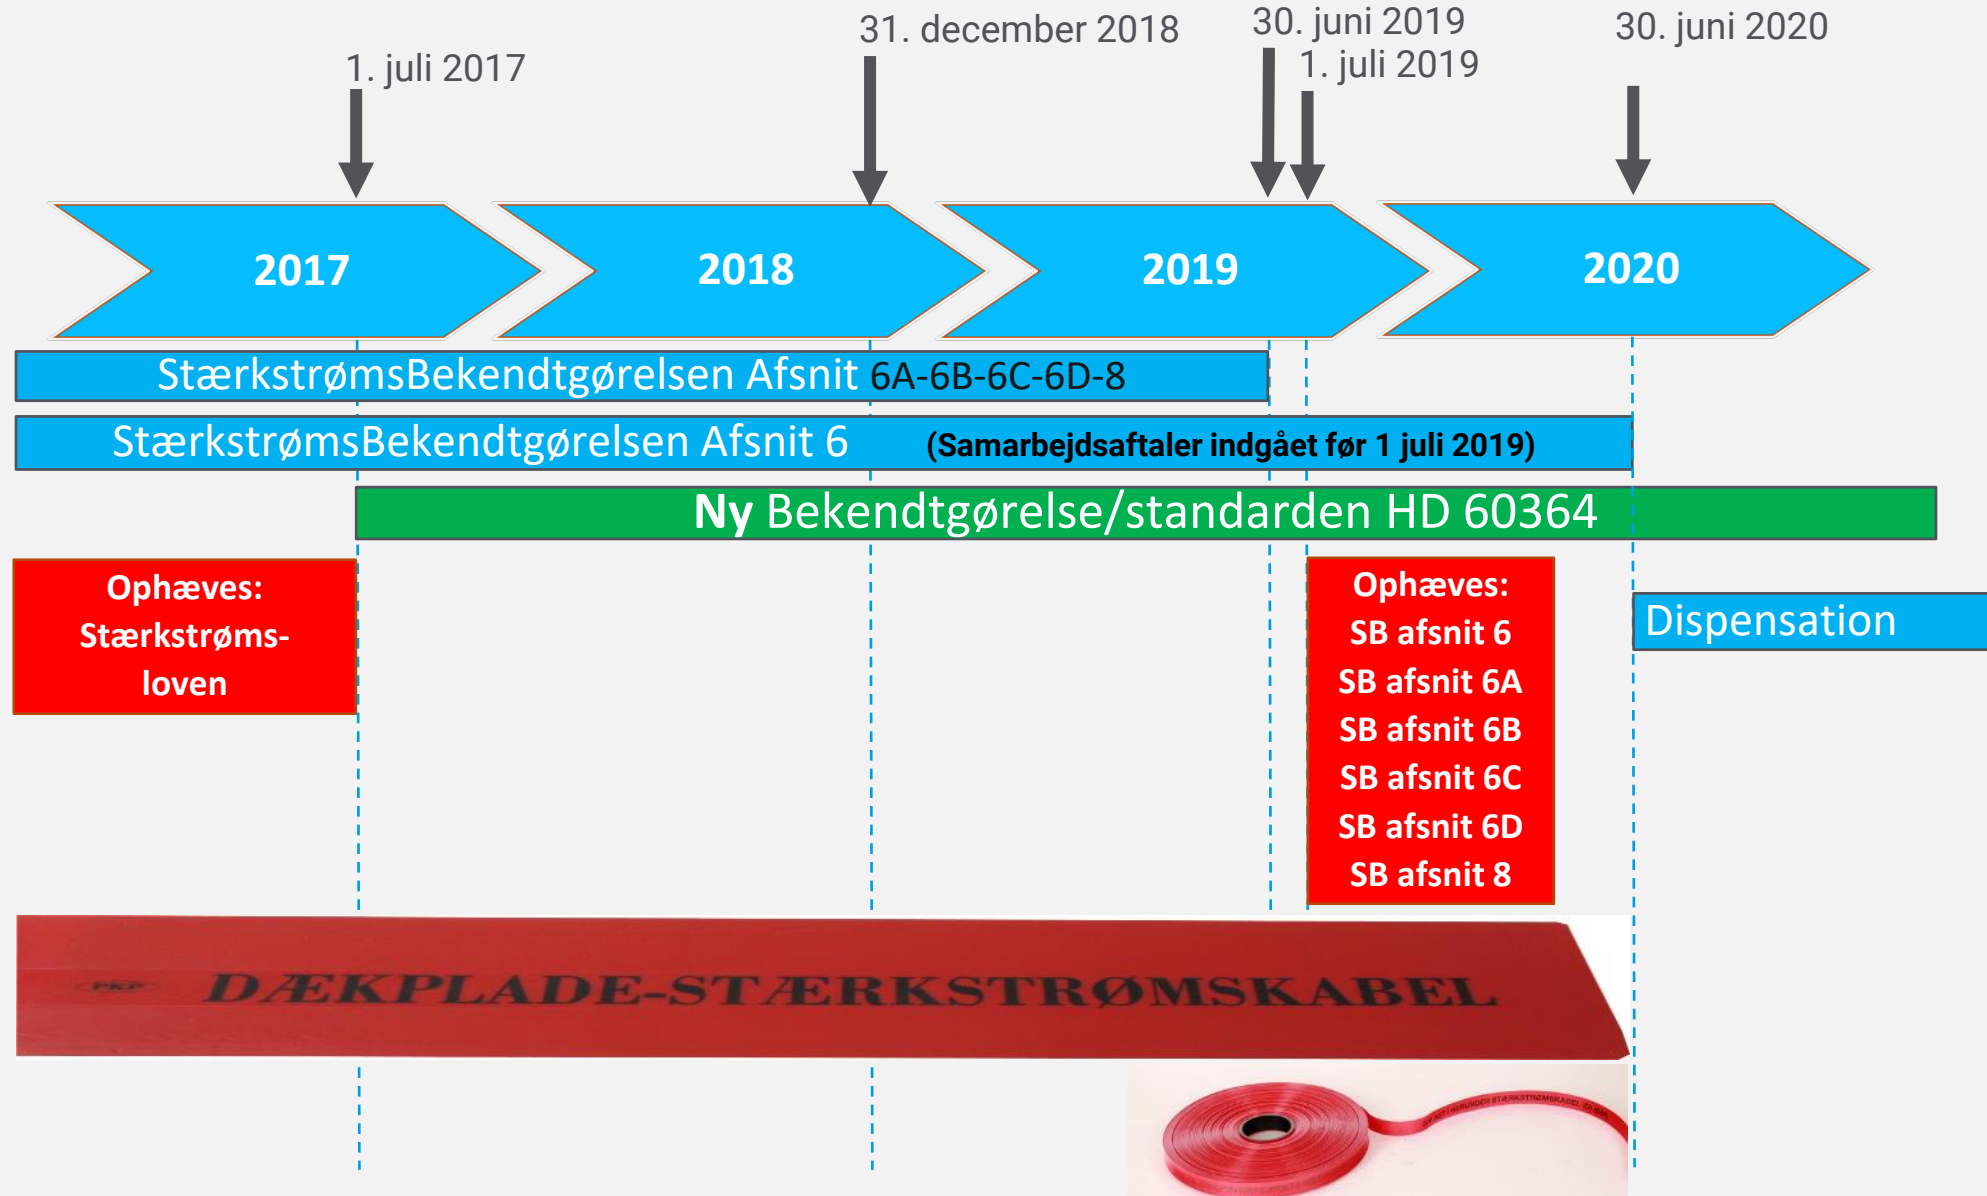

WWW.ELSIKKERHEDSREGLER.DK

- Sikkerhedsstyrelsen & Dansk Standard
- Digital platform
- Adgang til: elsikkerhedsloven, bekendtgørelser, standarder og vejledninger
- Standarderne vil skulle købes, enten enkeltvis, som standardserier eller via et abonnement hos Dansk Standard, mens det øvrige indhold vil være gratis tilgængeligt.
- <http://www.ds.dk/elsikkerhed>
- <http://www.ds.dk/da/>



SIKKERHEDSKRAV



Udføres en elektrisk installation ikke, eller kun delvist, efter den i Danmark gældende udgave af standardserien for elektriske installationer HD 60364, skal det dokumenteres, at sikkerhedskravet i Elsikkerhedsloven er opfyldt.

Dokumentationen skal foreligge på dansk eller engelsk

ALTID MINDST 2 RCD'ER

DS/HD 60364-5-53:2015+A11:2017 (SIK)

Når en RCD (fejlstrømsafbryder) med en mærkereststrøm på højst 30 mA installeres ved forsyningspunktet til en gruppe eller flere grupper, kan den sikre fejlbeskyttelse og supplerende beskyttelse på samme tid. I dette tilfælde må RCD'en (fejlstrømsafbryderen) ikke afbryde alle grupper, der forsynes af en fælles forsyningskreds.

NOTE – Korrekt tildeling af grupperne til den fælles fejlstrømsafbryder vil bidrage til forsyningsikkerheden (se 531.3.2).



531.3.2 Uønsket udkobling

RCD'er (fejlstrømsafbrydere) skal vælges og installeres med henblik på at begrænse risikoen for uønsket udkobling. Følgende skal overvejes:

- Underopdeling af strømkredse med individuelt tilknyttede RCD'er (fejlstrømsafbrydere). RCD'er skal vælges, og de elektriske strømkredse skal underopdeles således, at jordlækstrømme, der vil kunne forekomme ved normal drift af den tilsluttede belastning, ikke vil forårsage uønsket udkobling af RCD'en. Se også pkt. 314 i HD 60364-1.





For at undgå uønsket udkobling på grund af beskyttelseslederstrømme og/eller jordlækstrømme må akkumuleringen af sådanne strømme downstream fra RCD'en (fejlstrømsafbryderen) ikke være større end 0,3 gange den nominelle mærkeudløsestrøm.


POE TECHNOLOGY FOR LED LIGHTING




POE TECHNOLOGY FOR LED LIGHTNING

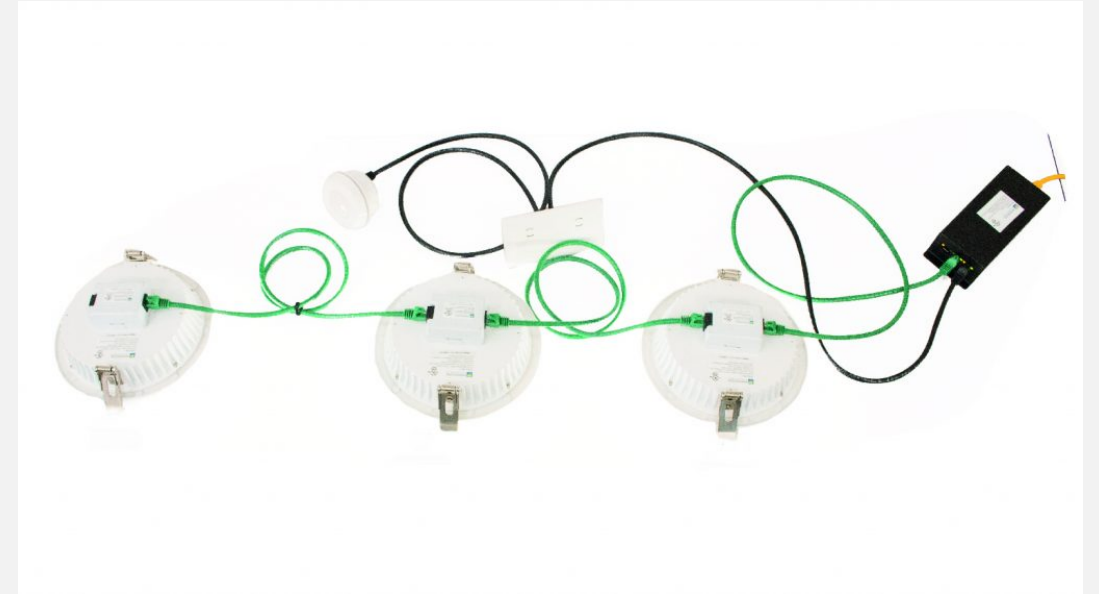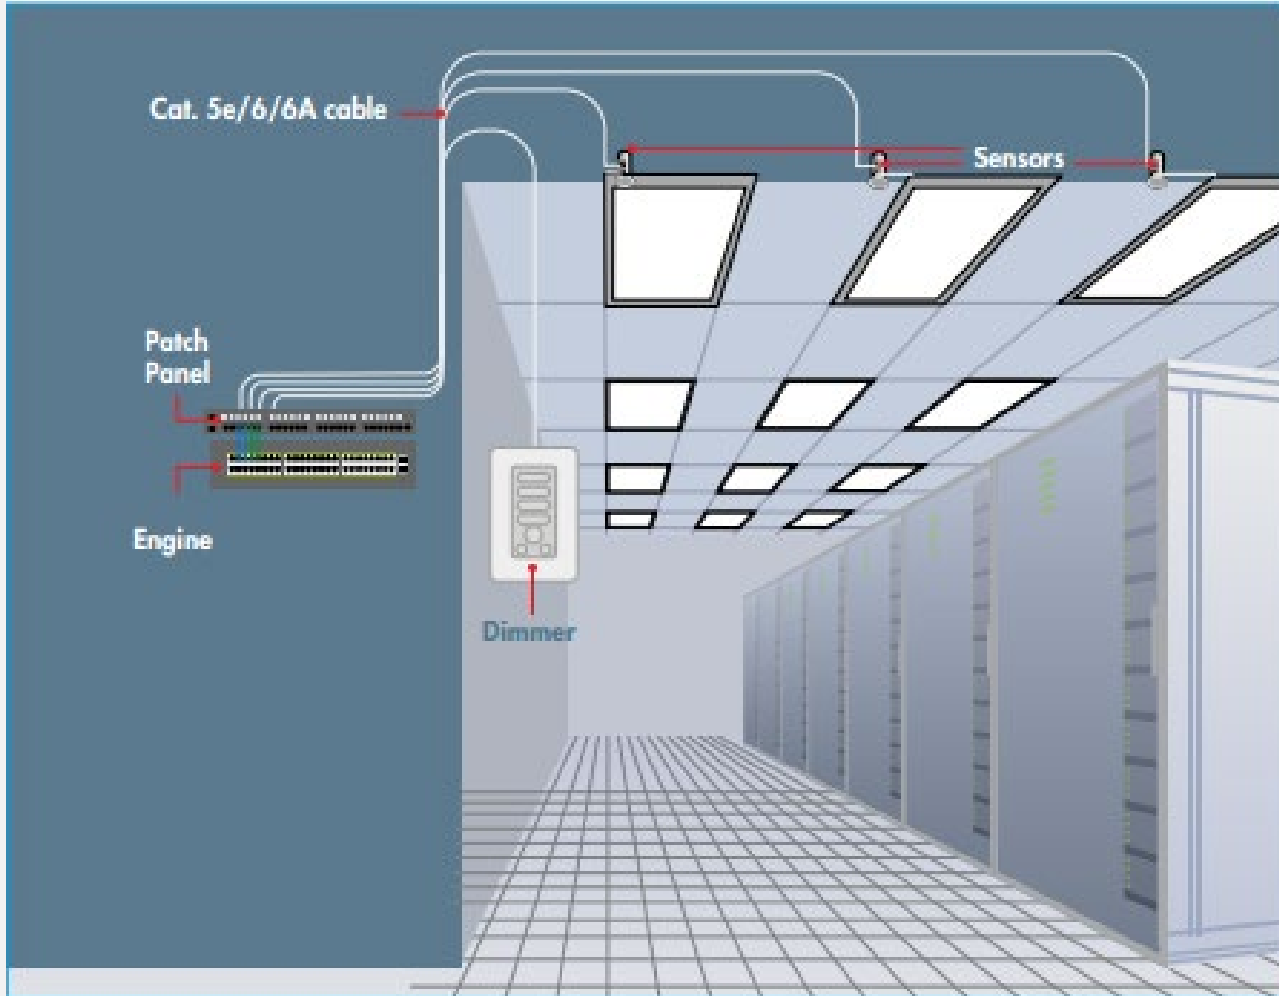


MEDDELELSE 18/09 – INDBYGNINGSARMATURER I LOFTER

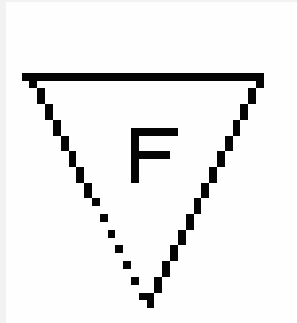

F-mærket betyder at armaturet kan monteres på alm. brændbart underlag.





F-”hat” mærket betyder at armaturet må indbygges uden afstand til isolering eller bygningsdel.



Ingen F-mærke eller overkrydset må ikke monteres på brændbart underlag


MEDDELELSE 18/09 – INDBYGNINGSARMATURER I LOFTER

- F-mærket er bortfaldet med den nye udgave af produktstandarden DS/EN 60598-1:2008 for belysningsarmaturer.
- I stedet skal belysningsarmaturer, der **ikke** kan indbygges i almindelige brændbare materialer forsynes med et af følgende symboler:

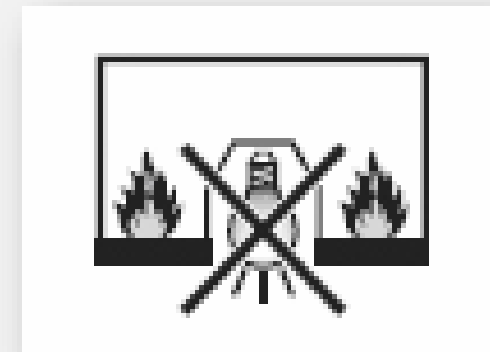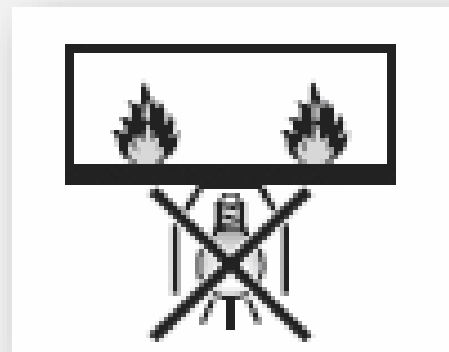

MEDDELELSE 18/09 – INDBYGNINGSARMATURER I LOFTER

- Et armatur, der **ikke** kan indbygges i isolering, skal efter den nye standard mærkes med følgende symbol:

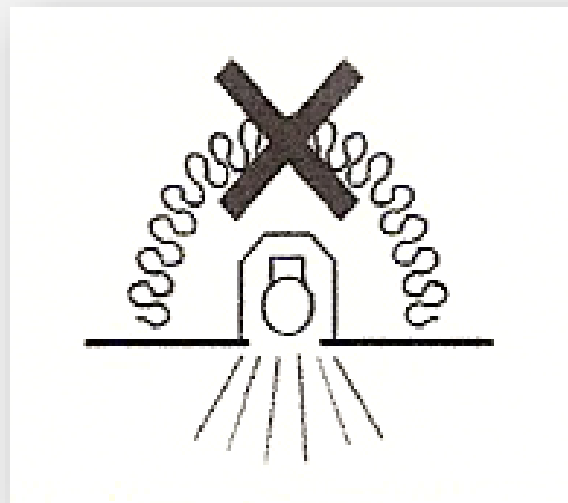



TAK FOR I DAG

[Tilmeld vores nyhedsbrev](#)

og få nyt om regler, kurser og KLS direkte i indbakken

[Følg os på facebook og LinkedIn](#)

www.Elsikkerhed.dk